

***Discarica per rifiuti non pericolosi (cella 8) sita  
in località Fornace Nigra nel comune di  
Torrazza Piemonte (TO)***

A.I.A. n.198-41792/2013 del 23.10.2013 e s.m.i.

**Relazione Quadrimestrale  
settembre - dicembre 2021**

ELENCO DELLE REVISIONI

REV. N°	Descrizione Revisioni	DATA	Preparato RRC	Verificato RSGI	Approvato AD
REVISIONE: 0	PRIMA EMISSIONE	11/01/2022			

**SOMMARIO**

1	PREMESSA .....	3
2	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO .....	3
3	STATO DI FATTO .....	3
4	ACQUE SOTTERRANEE .....	6
4.1	Controllo discontinuo della qualità delle acque sotterranee .....	9
5	ACQUE METEORICHE DI RUSCELLAMENTO .....	17
6	PERCOLATO E LIQUIDO SOTTOTELO .....	21
6.1	Carte di controllo .....	21
7	GAS RILEVATO IN OGNI TESTA POZZO DEL SISTEMA DI ESTRAZIONE FORZATA DEL BIOGAS .....	28
8	QUALITA' DELL'ARIA .....	32
9	MONITORAGGIO DELLA RICADUTA POLVERI .....	38
10	RILEVAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DI FIBRE LIBERE ASBESTOSIMILI E DELLE FIBRE DI AMIANTO NELL'ARIA .....	38
11	MONITORAGGIO DEI GAS INTERSTIZIALI .....	40
12	CONCLUSIONI .....	44
13	ALLEGATI.....	44

## 1 PREMESSA

Con la presente Relazione Quadrimestrale prevista dall'allegato alla sezione 5 della Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale del 23/10/2013 N. 198-41792/2013 e s.m.i., si illustrano i risultati relativi al quadrimestre settembre – dicembre 2020 delle attività di monitoraggio ambientale e controllo gestionale, condotte nell'ambito dell'esercizio della Cella n.8 della discarica gestita dalla Società La Torrazza S.r.l., nonché tutte le informazioni di interesse riguardanti gli aspetti indicati nel suddetto Allegato.

I dati analitici su:

- a) acque sotterranee;
- b) acque meteoriche;
- c) qualità dell'aria;
- d) qualità del percolato;
- e) qualità del gas di discarica per ogni testa pozzo del sistema di estrazione forzata del biogas;
- f) monitoraggio della ricaduta delle polveri,
- g) rilevazione della concentrazione di fibre libere di amianto nell'aria,
- h) monitoraggio dei gas interstiziali;

sono stati prodotti dal Laboratorio di analisi Eurolab Srl di Nichelino (TO), accreditato in conformità alla Norma ISO CEI EN ISO/IEC 17025:2005 da parte di ACCREDIA con n. acc. 0571.

## 2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- D.G.R. n. 9-29155 del 17/01/2000, Regione Piemonte – Autorizzazione alla realizzazione della cella 8 della discarica di 2° categoria tipo B/SP
- D.D.S. Provincia di Torino n. 151-167006/2004 del 11/06/2004 - Approvazione del piano di adeguamento e autorizzazione all'esercizio dell'attività di smaltimento di rifiuti presso la cella 8 della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località Fornace Nigra Comune di Torrazza Piemonte
- D.D.S. Provincia di Torino N. 222-49356/2008 del 25/09/2008 - presa d'atto dell'inizio attività
- Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti”
- D. Lgs. Governo n° 152 del 03/04/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”
- Decreto 27 settembre 2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”
- D. Lgs. Governo n° 205 del 03/12/2010 e s.m.i. “Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”.
- D.D.S. Provincia di Torino N. 198-41792/2013 del 23/10/2013 – provvedimento di Rinnovo dell'A.I.A.
- D.D.S. Provincia di Torino N. 312-47561/2014 del 09/12/2014 – provvedimento di Modifica Sostanziale dell'A.I.A.

- D.D. Città Metropolitana di Torino N. 219-29960/2015 del 08/10/2015 – provvedimento di Aggiornamento della Modifica Sostanziale dell'A.I.A.
- D.D. Città Metropolitana di Torino N. 10-3270/2016 del 28/01/2016 – provvedimento di Aggiornamento della Modifica Sostanziale dell'A.I.A.
- D.D. Città Metropolitana di Torino N. 2842 del 09/06/2021 – provvedimento di aggiornamento della Modifica Sostanziale dell'AIA

### 3 STATO DI FATTO

Con nota della Società Prot. N. LU22/CA/mm/08 del 29/10/2008 è stata trasmessa alla Provincia di Torino comunicazione dell'avvio dell'attività della discarica a far data dal 03/11/2008. I conferimenti di rifiuti nella Cella 8 dell'impianto, già autorizzati con D.D.S. 151-167006/2004 del 11/06/2004, sono iniziati in data 11/11/2009 - come risulta anche dalla comunicazione inviata alla Provincia ed al Comune avente Prot. FU002/09 GA/gt del 10/11/2009 – in seguito al rilascio della D.D.S. di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del 2007 (N. 281-42743/2009 del 05/11/2009).

L'Ente ha successivamente emesso ulteriori provvedimenti di aggiornamento (N. 99-20914/2010 del 24/05/2010 e N. 80-25677/2013 del 18/06/2013), introducendo la prerogativa di smaltire alcuni rifiuti pericolosi, stabili e non reattivi, aventi codice C.E.R. e relative deroghe indicati nel provvedimento stesso. In data 23 ottobre 2013 è stato promulgato il provvedimento di rinnovo dell'A.I.A. (N. 198-41792/2013) mentre il 9 dicembre 2014 è stato emanato il provvedimento di Modifica Sostanziale dell'A.I.A. N. 312-47561/2014 che ha consentito di procedere alla riprofilatura della parte superiore della cella.

Dall'aprile 2008 è iniziata l'attività di raccolta dati sulle diverse matrici ambientali, secondo le prescrizioni contenute nel Piano di Sorveglianza e Controllo. Il PSC è stato soggetto a successivi aggiornamenti, in conseguenza all'evoluzione delle esigenze tecniche ed in data 16/10/14 è stata inviata agli Enti la versione attualmente vigente, con le modifiche richieste dal V.I.A. relativo all'ampliamento della Cella 8.

In data 03/04/2015, con Prot. n. 09/15/DG/es, è stata trasmessa agli Enti la relazione tecnica di collaudo del nuovo punto di campionamento delle acque meteoriche (denominato C4) e del nuovo pozzo di monitoraggio delle acque sotterranee (S3ter).

In data 9 ottobre 2020, con Prot. n. LU25/AP/20 è stata depositata presso gli Enti la relazione idrogeologica, elaborata dallo Studio SA Engeneering, contenente la descrizione dello stato di fatto della falda sottostante l'insediamento ed una proposta di individuazione dei livelli di guardia per il pozzo S3Ter e di ridefinizione dei livelli di guardia di alcuni parametri misurati su alcuni pozzi piezometrici.

Si precisa che è stato depositato presso gli Enti, prot. n. 25 dell'8 ottobre 2020, uno studio di dettaglio delle condizioni della falda sottostante al sito, che rende ragione e conto della variabilità dei parametri indagati.

Inoltre, come comunicato agli Enti con Prot n. LU13/p/2021 del 06 aprile us, nelle date 19 e 20 aprile us, è stata effettuata la manutenzione straordinaria dei piezometri denominati S24, S25, S26

ed S26bis, a riscontro della Comunicazione trasmessa da Città Metropolitana di Torino (Prot. n. 27323/TA1/GLS/SR del 05/03/2021).

Infine, con Determinazione del Dirigente del Dipartimento Ambiente e vigilanza Ambientale, Direzione Rifiuti, Bonifiche e sicurezze siti produttivi n. 2842 del 9 giugno 2021, è stato promosso un provvedimento di aggiornamento della modifica sostanziale di A.I.A. n. 312-47561/2014 del 09/12/2014 che prevede l'inserimento di telo di impermeabilizzazione nelle opere di riprofilatura e ricomposizione paesaggistica delle celle esauste numerate da 4 a 7.

#### 4 ACQUE SOTTERRANEE

Le analisi delle acque sotterranee sono effettuate con cadenza trimestrale, presso tutti i pozzi di monitoraggio posti a controllo della Cella n.8, con la rilevazione in sito dei seguenti parametri chimico – fisici, riportati nei relativi Rapporti di Prova dal Laboratorio di analisi Eurolab (Rif. Allegato 1):

soggiacenza della falda (in m s.l.m.)	temperatura atmosferica (°C)
temperatura delle acque di falda (°C)	presenza di eventuali fasi libere separate
potenziale redox (Eh, mV)	

Sui Rapporti di Prova raccolti nell'Allegato 1, sono riportati anche i seguenti dati:

- data e ora di campionamento;
- profondità di campionamento;
- portata di campionamento;
- condizioni meteorologiche generali al momento del campionamento;
- aspetto del campione (colore, odore, torbidità, ecc.);
- durata e portata dello spurgo preliminare del pozzo;
- metodo dettagliato di conservazione del campione.

Le procedure adottate per il prelievo effettuato dal personale del laboratorio Eurolab e l'analisi dei campioni, sono quelle indicate nell'Allegato 2, titolo V, parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Per consentire le necessarie attività di controllo delle acque sotterranee, in corrispondenza della Cella n.8 è stata installata una rete di monitoraggio costituita da due piezometri di monte (S3bis e S3ter) e da 9 piezometri di valle (S20 - S27). distribuiti lungo il perimetro della Cella 8. L'interasse medio fra due successivi punti di monitoraggio è di circa 42m.

La profondità dei pozzi è stata calcolata in modo da penetrare nell'acquifero per circa 5m.

In ciascuno dei punti di monitoraggio è installata una pompa per il prelievo dei campioni.

I pozzi di monitoraggio sono dotati di una sonda ambientale multiparametrica in grado di misurare conducibilità elettrica, temperatura (sempre associata alla misura di conducibilità) e livello piezometrico.

Nelle postazioni S26 e S26bis la sonda è stata dotata anche dei sensori per il rilevamento in continuo del pH e del potenziale redox.

Per avere un controllo delle eventuali differenze qualitative esistenti tra monte e valle dell'impianto, anche nei piezometri S3bis ed S3ter, ubicati a monte di tutta l'area interessata dagli smaltimenti, è posizionata una sonda multiparametrica per la rilevazione in continuo di conducibilità elettrica, temperatura, livello piezometrico, pH e potenziale redox. In tabella n.1 sono riportate le caratteristiche costruttive con le quali sono stati realizzati gli elementi che compongono la rete di monitoraggio della falda.

PIEZOMETRI DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA CELLA 8						
Punto	Tipologia	Diametro (mm)	Profondità di perforazione (m)	Quota testa pozzo (m slm)	Sonde: conducibilità elettrica temperatura livello piezometrico	Sonde: pH potenziale redox
S3bis	Piezometro	102	25	199,866	x	x
S3ter	Piezometro	102	28	199,601	x	x
S20	Piezometro	102	25	199,868	x	
S21	Piezometro	102	24	200,269	x	
S22	Piezometro	102	24	200,173	x	
S23	Piezometro	102	25	200,094	x	
S24	Piezometro	102	25	200,010	x	
S25	Piezometro	102	25	199,997	x	
S26	Piezometro	102	25	199,766	x	x
S26bis	Piezometro	102	30	200,007	x	x
S27	Piezometro	102	25	200,196	x	

Tabella 1 – Rete di monitoraggio della Cella 8

Si riporta di seguito in Figura 1 la planimetria della discarica con l'ubicazione dei pozzi.

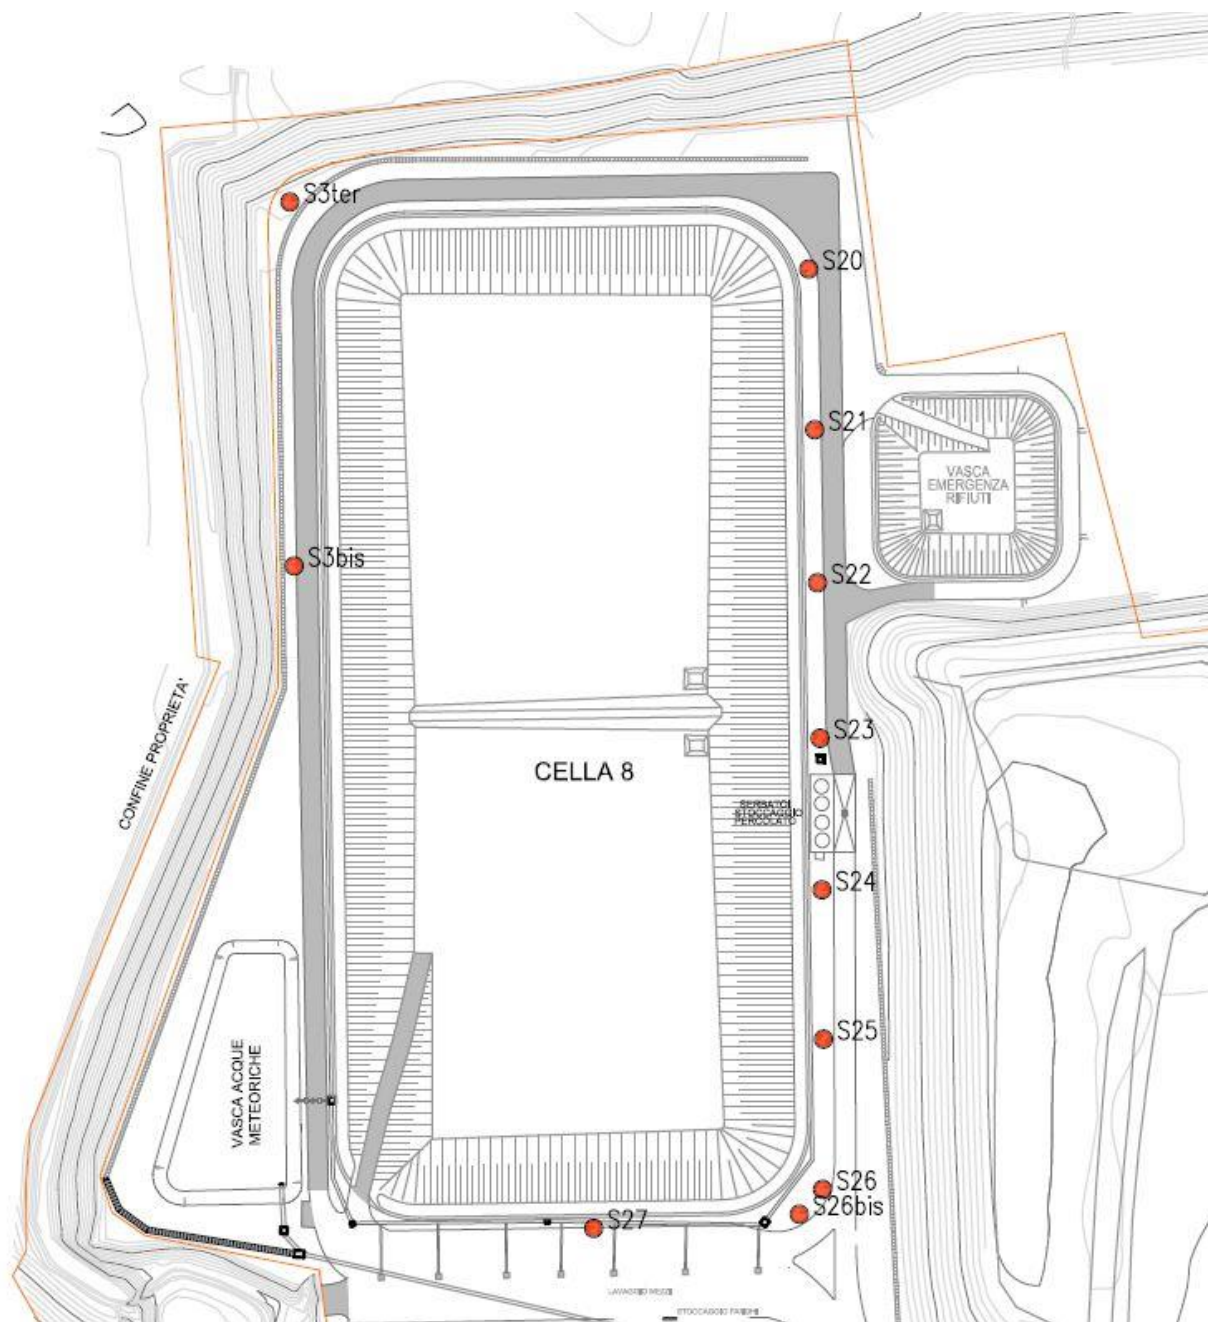


Figura 1 - Configurazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee

Il monitoraggio delle acque sotterranee che fluiscono al di sotto della Cella 8 avviene attraverso la rete dei piezometri di cui sopra e viene realizzato mediante tre tipi di attività:



1. verifica mensile dei livelli statici;
2. campionamento ed analisi delle acque sotterranee secondo le prescrizioni del Piano di Sorveglianza e Controllo;
3. rilievo in continuo dei parametri rilevati dalle sonde multiparametriche fisse.

Per i punti 1 e 3 si rimanda alla Relazione semestrale, mentre il punto 2 è trattato dal successivo paragrafo.

#### 4.1 Controllo discontinuo della qualità delle acque sotterranee

Si riportano di seguito i risultati delle campagne di analisi svolte nel mese di giugno sui piezometri della rete di controllo, con riferimento ai parametri per i quali sono previsti livelli di guardia. Come già scritto, i certificati analitici di riferimento sono raccolti in Allegato 1.

Durante la campagna di dicembre, non è stato possibile effettuare il campionamento del piezometro S24, in quanto in secca (come quanto riportato nel verbale di campionamento in Allegato 1). Il campionamento dell'S24 è stato recuperato nel mese di febbraio, e le risultanze sono riportate all'interno della Tabella 2c.

Parametro	U. M.	Limite di rilevabilità	Limite D.Lgs 152/06 Tab.2 All. 5	Risultati analitici S3bis	Livelli di guardia S3bis	Risultati analitici S20	Livelli di guardia S20
Temperatura della falda	°C			16,5	<b>17,5</b>	16,7	<b>18,1</b>
pH	Unità pH		<b>6,5 - 9,5</b>	6,8	<b>6,5 - 9,5</b>	6,6	<b>6,5 - 9,5</b>
Conducibilità elettrica	µS/cm	1		269	<b>416,6</b>	265	<b>454,4</b>
Ossidabilità Kubel	mg/l	0,5	5	<0,50	<b>4,0</b>	<0,50	<b>4,0</b>
Cloruri (Cl)	mg/l	2		19	<b>38,3</b>	21	<b>56,9</b>
Solfati (SO <sub>4</sub> )	mg/l	2	<b>250</b>	18	<b>27,1</b>	14	<b>22,1</b>
Azoto ammoniacale (NH <sub>4</sub> )	mg/l	0,05	<b>0,5</b>	<0,050	<b>0,40</b>	<0,050	<b>0,40</b>
Azoto Nitroso (NO <sub>2</sub> )	mg/l	0,030	<b>0,5</b>	<0,030	<b>0,40</b>	<0,030	<b>0,40</b>
Azoto Nitrico (NO <sub>3</sub> )	mg/l	2		30	<b>48,5</b>	23	<b>30,7</b>
Antimonio (Sb)	µg/l	0,10	5	<0,10	<b>4,0</b>	<0,10	<b>4,0</b>
Ferro (Fe)	µg/l	25	<b>200</b>	<20	<b>128,5</b>	<20	<b>140,3</b>
Manganese (Mn)	µg/l	2,5	<b>50</b>	<2,5	<b>18,1</b>	<2,5	<b>8,7</b>
Molibdeno (Mo)	µg/l	1		<1,0	<b>3,4</b>	<1,0	<b>3,2</b>
Nichel (Ni)	µg/l	1	<b>20</b>	2,9	<b>18,8</b>	3,0	<b>15,2</b>

Parametro	U. M.	Limite di rilevabilità	Limite D.Lgs 152/06 Tab.2 All. 5	Risultati analitici S21	Livelli di guardia S21	Risultati analitici S22	Livelli di guardia S22
Temperatura della falda	°C			16,7	<b>17,5</b>	16,7	<b>17,2</b>
pH	Unità pH		<b>6,5 - 9,5</b>	6,6	<b>6,5 - 9,5</b>	6,6	<b>6,5 - 9,5</b>
Conducibilità elettrica	µS/cm	1		262	<b>427,2</b>	266	<b>414,1</b>
Ossidabilità Kubel	mg/l	0,5	<b>5</b>	<0,50	<b>4,0</b>	<0,50	<b>4,0</b>
Cloruri (Cl)	mg/l	2		21	<b>54,5</b>	19	<b>52,1</b>
Solfati (SO <sub>4</sub> )	mg/l	2	<b>250</b>	14	<b>20,4</b>	14	<b>21,1</b>
Azoto ammoniacale (NH <sub>4</sub> )	mg/l	0,05	<b>0,5</b>	<0,050	<b>0,40</b>	<0,050	<b>0,40</b>
Azoto Nitroso (NO <sub>2</sub> )	mg/l	0,030	<b>0,5</b>	<0,030	<b>0,40</b>	<0,030	<b>0,40</b>
Azoto Nitrico (NO <sub>3</sub> )	mg/l	2		23	<b>33,4</b>	24	<b>34,0</b>
Antimonio (Sb)	µg/l	0,10	<b>5</b>	<0,10	<b>4,0</b>	<0,10	<b>4,0</b>
Ferro (Fe)	µg/l	25	<b>200</b>	<20	<b>104,8</b>	<20	<b>103,1</b>
Manganese (Mn)	µg/l	2,5	<b>50</b>	<2,5	<b>40</b>	<2,5	<b>40</b>
Molibdeno (Mo)	µg/l	1		<1,0	<b>3,6</b>	<1,0	<b>3,1</b>
Nichel (Ni)	µg/l	1	<b>20</b>	2,9	<b>16</b>	2,3	<b>16</b>

Parametro	U. M.	Limite di rilevabilità	Limite D.Lgs 152/06 Tab.2 All. 5	Risultati analitici S23	Livelli di guardia S23	Risultati analitici S24	Livelli di guardia S24
Temperatura della falda	°C			16,7	<b>17,3</b>	16,7	<b>17,2</b>
pH	Unità pH		<b>6,5 - 9,5</b>	6,8	<b>6,5 - 9,5</b>	6,8	<b>6,5 - 9,5</b>
Conducibilità elettrica	µS/cm	1		271	<b>411,3</b>	1.230	<b>599,1</b>
Ossidabilità Kubel	mg/l	0,5	<b>5</b>	<0,50	<b>4,0</b>	<0,50	<b>4,0</b>
Cloruri (Cl)	mg/l	2		19	<b>53,5</b>	320	<b>140,8</b>
Solfati (SO <sub>4</sub> )	mg/l	2	<b>250</b>	14	<b>22,0</b>	24	<b>38,4</b>
Azoto ammoniacale (NH <sub>4</sub> )	mg/l	0,05	<b>0,5</b>	<0,050	<b>0,40</b>	<0,050	<b>0,40</b>
Azoto Nitroso (NO <sub>2</sub> )	mg/l	0,030	<b>0,5</b>	<0,030	<b>0,40</b>	<0,030	<b>0,40</b>
Azoto Nitrico (NO <sub>3</sub> )	mg/l	2		25	<b>35,3</b>	26	<b>36,4</b>
Antimonio (Sb)	µg/l	0,10	<b>5</b>	<0,10	<b>4,0</b>	<0,10	<b>4,0</b>
Ferro (Fe)	µg/l	25	<b>200</b>	<20	<b>104,6</b>	<20	<b>164,5</b>
Manganese (Mn)	µg/l	2,5	<b>50</b>	<2,5	<b>22,6</b>	<2,5	<b>40</b>
Molibdeno (Mo)	µg/l	1		<1,0	<b>3,0</b>	<1,0	<b>2,7</b>
Nichel (Ni)	µg/l	1	<b>20</b>	2,4	<b>16</b>	6,7	<b>7,7</b>

Parametro	U. M.	Limite di rilevabilità	Limite D.Lgs 152/06 Tab.2 All. 5	Risultati analitici S25	Livelli di guardia S25	Risultati analitici S26	Livelli di guardia S26
Temperatura della falda	°C			16,5	<b>17,8</b>	16,6	<b>18,0</b>
pH	Unità pH		<b>6,5 - 9,5</b>	6,9	<b>6,5 - 9,5</b>	6,6	<b>6,5 - 9,5</b>
Conducibilità elettrica	µS/cm	1		356	<b>388,6</b>	481	<b>461,0</b>
Ossidabilità Kubel	mg/l	0,5	5	<0,50	<b>4,0</b>	<050	<b>4,0</b>
Cloruri (Cl)	mg/l	2		37	<b>83,6</b>	76	<b>58,7</b>
Solfati (SO <sub>4</sub> )	mg/l	2	<b>250</b>	18	<b>54,7</b>	18	<b>24,4</b>
Azoto ammoniacale (NH <sub>4</sub> )	mg/l	0,05	<b>0,5</b>	<0,050	<b>0,40</b>	<0,050	<b>0,40</b>
Azoto Nitroso (NO <sub>2</sub> )	mg/l	0,030	<b>0,5</b>	<0,030	<b>0,40</b>	<0,030	<b>0,40</b>
Azoto Nitrico (NO <sub>3</sub> )	mg/l	2		31	<b>52,9</b>	30	<b>39,0</b>
Antimonio (Sb)	µg/l	0,10	5	<0,10	<b>4,0</b>	<0,10	<b>4,0</b>
Ferro (Fe)	µg/l	25	<b>200</b>	<20	<b>155,5</b>	<20	<b>96,7</b>
Manganese (Mn)	µg/l	2,5	<b>50</b>	<2,5	<b>40</b>	<2,5	<b>40</b>
Molibdeno (Mo)	µg/l	1		<1,0	<b>2,6</b>	<1,0	<b>4,1</b>
Nichel (Ni)	µg/l	1	<b>20</b>	11	<b>16</b>	3,8	<b>10,5</b>

Parametro	U. M.	Limite di rilevabilità	Limite D.Lgs 152/06 Tab.2 All. 5	Risultati analitici S26bis	Livelli di guardia S26bis	Risultati analitici S27	Livelli di guardia S27
Temperatura della falda	°C			16,6	<b>17,7</b>	16,6	<b>18,1</b>
pH	Unità pH		<b>6,5 - 9,5</b>	6,7	<b>6,5 - 9,5</b>	6,6	<b>6,5 - 9,5</b>
Conducibilità elettrica	µS/cm	1		322	<b>456,5</b>	287	<b>476,1</b>
Ossidabilità Kubel	mg/l	0,5	5	<0,50	<b>4,0</b>	<0,50	<b>4,0</b>
Cloruri (Cl)	mg/l	2		17	<b>50,8</b>	18	<b>33,8</b>
Solfati (SO <sub>4</sub> )	mg/l	2	<b>250</b>	18	<b>23,8</b>	18	<b>21,8</b>
Azoto ammoniacale (NH <sub>4</sub> )	mg/l	0,05	<b>0,5</b>	<0,050	<b>0,40</b>	<0,050	<b>0,40</b>
Azoto Nitroso (NO <sub>2</sub> )	mg/l	0,030	<b>0,5</b>	<0,030	<b>0,40</b>	<0,030	<b>0,40</b>
Azoto Nitrico (NO <sub>3</sub> )	mg/l	2		33	<b>39,1</b>	31	<b>41,2</b>
Antimonio (Sb)	µg/l	0,10	5	<0,10	<b>4,0</b>	<0,10	<b>4,0</b>
Ferro (Fe)	µg/l	25	<b>200</b>	48	<b>160</b>	<20	<b>81,9</b>
Manganese (Mn)	µg/l	2,5	<b>50</b>	<2,5	<b>40</b>	<2,5	<b>40</b>
Molibdeno (Mo)	µg/l	1		<1,0	<b>2,6</b>	<1,0	<b>1,7</b>
Nichel (Ni)	µg/l	1	<b>20</b>	2,3	<b>6,0</b>	2,5	<b>16</b>

Parametro	U. M.	Limite di rilevabilità	Limite D.Lgs 152/06 Tab.2 All. 5	Risultati analitici S3ter	Livelli di guardia S3ter
Temperatura della falda	°C			16,6	<b>17,09</b>
pH	Unità pH		<b>6,5 - 9,5</b>	6,6	<b>6,5 - 9,5</b>
Conducibilità elettrica	µS/cm	1		271	<b>369,17</b>
Ossidabilità Kubel	mg/l	0,5	5	<0,50	<b>4,0</b>
Cloruri (Cl)	mg/l	2		19	<b>40,45</b>
Solfati (SO <sub>4</sub> )	mg/l	2	<b>250</b>	17	<b>200</b>
Azoto ammoniacale (NH <sub>4</sub> )	mg/l	0,05	<b>0,5</b>	<0,050	<b>0,40</b>
Azoto Nitroso (NO <sub>2</sub> )	mg/l	0,030	<b>0,5</b>	<0,030	<b>0,40</b>
Azoto Nitrico (NO <sub>3</sub> )	mg/l	2		30	<b>35,26</b>
Antimonio (Sb)	µg/l	0,10	5	<0,10	<b>4,0</b>
Ferro (Fe)	µg/l	25	<b>200</b>	<20	<b>160</b>
Manganese (Mn)	µg/l	2,5	<b>50</b>	<2,5	<b>40</b>
Molibdeno (Mo)	µg/l	1		<1,0	<b>32,32</b>
Nichel (Ni)	µg/l	1	<b>20</b>	2,9	<b>16,0</b>

*Tabella 2a - Risultati della campagna di analisi svolta sui piezometri della rete di controllo nel mese di settembre 2021*

Parametro	U. M.	Limite di rilevabilità	Limite D.Lgs 152/06 Tab.2 All. 5	Risultati analitici S3bis	Livelli di guardia S3bis	Risultati analitici S20	Livelli di guardia S20
Temperatura della falda	°C			14,9	<b>17,5</b>	15,0	<b>18,1</b>
pH	Unità pH		<b>6,5 - 9,5</b>	7,2	<b>6,5 - 9,5</b>	6,6	<b>6,5 - 9,5</b>
Conducibilità elettrica	µS/cm	1		293	<b>416,6</b>	273	<b>454,4</b>
Ossidabilità Kubel	mg/l	0,5	5	0,58	<b>4,0</b>	0,58	<b>4,0</b>
Cloruri (Cl)	mg/l	2		19	<b>38,3</b>	18	<b>56,9</b>
Solfati (SO <sub>4</sub> )	mg/l	2	<b>250</b>	16	<b>27,1</b>	12	<b>22,1</b>
Azoto ammoniacale (NH <sub>4</sub> )	mg/l	0,05	<b>0,5</b>	<0,050	<b>0,40</b>	<0,050	<b>0,40</b>
Azoto Nitroso (NO <sub>2</sub> )	mg/l	0,030	<b>0,5</b>	<0,030	<b>0,40</b>	<0,030	<b>0,40</b>
Azoto Nitrico (NO <sub>3</sub> )	mg/l	2		28	<b>48,5</b>	23	<b>30,7</b>
Antimonio (Sb)	µg/l	0,10	5	0,14	<b>4,0</b>	0,22	<b>4,0</b>
Ferro (Fe)	µg/l	25	<b>200</b>	<20	<b>128,5</b>	<20	<b>140,3</b>
Manganese (Mn)	µg/l	2,5	<b>50</b>	5,9	<b>18,1</b>	5,9	<b>8,7</b>
Molibdeno (Mo)	µg/l	1		<1,0	<b>3,4</b>	<1,0	<b>3,2</b>
Nichel (Ni)	µg/l	1	<b>20</b>	3,6	<b>18,8</b>	3,5	<b>15,2</b>

Parametro	U. M.	Limite di rilevabilità	Limite D.Lgs 152/06 Tab.2 All. 5	Risultati analitici S21	Livelli di guardia S21	Risultati analitici S22	Livelli di guardia S22
Temperatura della falda	°C			15,0	<b>17,5</b>	15,3	<b>17,2</b>
pH	Unità pH		<b>6,5 - 9,5</b>	6,6	<b>6,5 - 9,5</b>	6,6	<b>6,5 - 9,5</b>
Conducibilità elettrica	µS/cm	1		268	<b>427,2</b>	282	<b>414,1</b>
Ossidabilità Kubel	mg/l	0,5	5	0,58	<b>4,0</b>	0,64	<b>4,0</b>
Cloruri (Cl)	mg/l	2		18	<b>54,5</b>	18	<b>52,1</b>
Solfati (SO <sub>4</sub> )	mg/l	2	<b>250</b>	13	<b>20,4</b>	13	<b>21,1</b>
Azoto ammoniacale (NH <sub>4</sub> )	mg/l	0,05	<b>0,5</b>	<0,050	<b>0,40</b>	<0,050	<b>0,40</b>
Azoto Nitroso (NO <sub>2</sub> )	mg/l	0,030	<b>0,5</b>	<0,030	<b>0,40</b>	<0,030	<b>0,40</b>
Azoto Nitrico (NO <sub>3</sub> )	mg/l	2		23	<b>33,4</b>	23	<b>34,0</b>
Antimonio (Sb)	µg/l	0,10	5	0,13	<b>4,0</b>	0,10	<b>4,0</b>
Ferro (Fe)	µg/l	25	<b>200</b>	<20	<b>104,8</b>	<20	<b>103,1</b>
Manganese (Mn)	µg/l	2,5	<b>50</b>	8,8	<b>40</b>	5,9	<b>40</b>
Molibdeno (Mo)	µg/l	1		<1,0	<b>3,6</b>	<1,0	<b>3,1</b>
Nichel (Ni)	µg/l	1	<b>20</b>	3,4	<b>16</b>	2,6	<b>16</b>

Parametro	U. M.	Limite di rilevabilità	Limite D.Lgs 152/06 Tab.2 All. 5	Risultati analitici S23	Livelli di guardia S23	Risultati analitici S24	Livelli di guardia S24
Temperatura della falda	°C			15,8	<b>17,3</b>	Non campionabile	<b>17,2</b>
pH	Unità pH		<b>6,5 - 9,5</b>	6,5	<b>6,5 - 9,5</b>		<b>6,5 - 9,5</b>
Conducibilità elettrica	µS/cm	1		271	<b>411,3</b>		<b>599,1</b>
Ossidabilità Kubel	mg/l	0,5	5	0,58	<b>4,0</b>		<b>4,0</b>
Cloruri (Cl)	mg/l	2		18	<b>53,5</b>		<b>140,8</b>
Solfati (SO <sub>4</sub> )	mg/l	2	250	14	<b>22,0</b>		<b>38,4</b>
Azoto ammoniacale (NH <sub>4</sub> )	mg/l	0,05	0,5	<0,050	<b>0,40</b>		<b>0,40</b>
Azoto Nitroso (NO <sub>2</sub> )	mg/l	0,030	0,5	<0,030	<b>0,40</b>		<b>0,40</b>
Azoto Nitrico (NO <sub>3</sub> )	mg/l	2		24	<b>35,3</b>		<b>36,4</b>
Antimonio (Sb)	µg/l	0,10	5	0,12	<b>4,0</b>		<b>4,0</b>
Ferro (Fe)	µg/l	25	200	<20	<b>104,6</b>		<b>164,5</b>
Manganese (Mn)	µg/l	2,5	50	10	<b>22,6</b>		<b>40</b>
Molibdeno (Mo)	µg/l	1		<1,0	<b>3,0</b>		<b>2,7</b>
Nichel (Ni)	µg/l	1	20	3,2	<b>16</b>		<b>7,7</b>

Parametro	U. M.	Limite di rilevabilità	Limite D.Lgs 152/06 Tab.2 All. 5	Risultati analitici S25	Livelli di guardia S25	Risultati analitici S26	Livelli di guardia S26
Temperatura della falda	°C			16,0	<b>17,8</b>	15,0	<b>18,0</b>
pH	Unità pH		<b>6,5 - 9,5</b>	6,5	<b>6,5 - 9,5</b>	6,5	<b>6,5 - 9,5</b>
Conducibilità elettrica	µS/cm	1		365	<b>388,6</b>	386	<b>461,0</b>
Ossidabilità Kubel	mg/l	0,5	5	0,77	<b>4,0</b>	0,70	<b>4,0</b>
Cloruri (Cl)	mg/l	2		23	<b>83,6</b>	42	<b>58,7</b>
Solfati (SO <sub>4</sub> )	mg/l	2	250	17	<b>54,7</b>	17	<b>24,4</b>
Azoto ammoniacale (NH <sub>4</sub> )	mg/l	0,05	0,5	<0,050	<b>0,40</b>	<0,050	<b>0,40</b>
Azoto Nitroso (NO <sub>2</sub> )	mg/l	0,030	0,5	<0,030	<b>0,40</b>	<0,030	<b>0,40</b>
Azoto Nitrico (NO <sub>3</sub> )	mg/l	2		30	<b>52,9</b>	28	<b>39,0</b>
Antimonio (Sb)	µg/l	0,10	5	0,10	<b>4,0</b>	<0,10	<b>4,0</b>
Ferro (Fe)	µg/l	25	200	<20	<b>155,5</b>	<20	<b>96,7</b>
Manganese (Mn)	µg/l	2,5	50	6,9	<b>40</b>	9,7	<b>40</b>
Molibdeno (Mo)	µg/l	1		<1,0	<b>2,6</b>	<1,0	<b>4,1</b>
Nichel (Ni)	µg/l	1	20	2,2	<b>16</b>	10	<b>10,5</b>

Parametro	U. M.	Limite di rilevabilità	Limite D.Lgs 152/06 Tab.2 All. 5	Risultati analitici S26bis	Livelli di guardia S26bis	Risultati analitici S27	Livelli di guardia S27
Temperatura della falda	°C			14,3	<b>17,7</b>	15,3	<b>18,1</b>
pH	Unità pH		<b>6,5 - 9,5</b>	6,6	<b>6,5 - 9,5</b>	6,6	<b>6,5 - 9,5</b>
Conducibilità elettrica	µS/cm	1		391	<b>456,5</b>	303	<b>476,1</b>
Ossidabilità Kubel	mg/l	0,5	<b>5</b>	<0,50	<b>4,0</b>	0,58	<b>4,0</b>
Cloruri (Cl)	mg/l	2		40	<b>50,8</b>	16	<b>33,8</b>
Solfati (SO4)	mg/l	2	<b>250</b>	17	<b>23,8</b>	16	<b>21,8</b>
Azoto ammoniacale (NH4)	mg/l	0,05	<b>0,5</b>	<0,050	<b>0,40</b>	<0,050	<b>0,40</b>
Azoto Nitroso (NO2)	mg/l	0,030	<b>0,5</b>	<0,030	<b>0,40</b>	<0,030	<b>0,40</b>
Azoto Nitrico (NO3)	mg/l	2		29	<b>39,1</b>	30	<b>41,2</b>
Antimonio (Sb)	µg/l	0,10	<b>5</b>	<0,10	<b>4,0</b>	0,11	<b>4,0</b>
Ferro (Fe)	µg/l	25	<b>200</b>	<20	<b>160</b>	<20	<b>81,9</b>
Manganese (Mn)	µg/l	2,5	<b>50</b>	7,2	<b>40</b>	4,9	<b>40</b>
Molibdeno (Mo)	µg/l	1		<1,0	<b>2,6</b>	<1,0	<b>1,7</b>
Nichel (Ni)	µg/l	1	<b>20</b>	3,7	<b>6,0</b>	2,8	<b>16</b>

Parametro	U. M.	Limite di rilevabilità	Limite D.Lgs 152/06 Tab.2 All. 5	Risultati analitici S3ter	Livelli di guardia S3ter
Temperatura della falda	°C			14,1	<b>17,09</b>
pH	Unità pH		<b>6,5 - 9,5</b>	6,6	<b>6,5 - 9,5</b>
Conducibilità elettrica	µS/cm	1		278	<b>369,17</b>
Ossidabilità Kubel	mg/l	0,5	<b>5</b>	0,51	<b>4,0</b>
Cloruri (Cl)	mg/l	2		18	<b>40,45</b>
Solfati (SO4)	mg/l	2	<b>250</b>	15	<b>200</b>
Azoto ammoniacale (NH4)	mg/l	0,05	<b>0,5</b>	<0,050	<b>0,40</b>
Azoto Nitroso (NO2)	mg/l	0,030	<b>0,5</b>	<0,030	<b>0,40</b>
Azoto Nitrico (NO3)	mg/l	2		26	<b>35,26</b>
Antimonio (Sb)	µg/l	0,10	<b>5</b>	0,15	<b>4,0</b>
Ferro (Fe)	µg/l	25	<b>200</b>	<20	<b>160</b>
Manganese (Mn)	µg/l	2,5	<b>50</b>	6,9	<b>40</b>
Molibdeno (Mo)	µg/l	1		<1,0	<b>32,32</b>
Nichel (Ni)	µg/l	1	<b>20</b>	3,4	<b>16,0</b>

Tabella 2a - Risultati della campagna di analisi svolta sui piezometri della rete di controllo nel mese di dicembre 2021

Parametro	U. M.	Limite di rilevabilità	Limite D.Lgs 152/06 Tab.2 All. 5	Risultati analitici S24	Livelli di guardia S24
Temperatura della falda	°C			16,8	<b>17,2</b>
pH	Unità pH		<b>6,5 - 9,5</b>	6,7	<b>6,5 - 9,5</b>
Conducibilità elettrica	µS/cm	1		289	<b>599,1</b>
Ossidabilità Kubel	mg/l	0,5	<b>5</b>	<0,50	<b>4,0</b>
Cloruri (Cl)	mg/l	2		20	<b>140,8</b>
Solfati (SO4)	mg/l	2	<b>250</b>	16	<b>38,4</b>
Azoto ammoniacale (NH4)	mg/l	0,05	<b>0,5</b>	<0,050	<b>0,40</b>
Azoto Nitroso (NO2)	mg/l	0,030	<b>0,5</b>	<0,030	<b>0,40</b>
Azoto Nitrico (NO3)	mg/l	2		26	<b>36,4</b>
Antimonio (Sb)	µg/l	0,10	<b>5</b>	<0,10	<b>4,0</b>
Ferro (Fe)	µg/l	25	<b>200</b>	130	<b>164,5</b>
Manganese (Mn)	µg/l	2,5	<b>50</b>	2,9	<b>40</b>
Molibdeno (Mo)	µg/l	1		<1,0	<b>2,7</b>
Nichel (Ni)	µg/l	1	<b>20</b>	15	<b>7,7</b>

Tabella 2c - Risultati della campagna di recupero svolta sul solo piezometro S24 nel mese di febbraio 2022

Dalla lettura dei dati tabellati, si può evincere che, nella campagna di settembre i soli piezometri S24 ed S26 hanno riportato un superamento dei Livelli di Guardia relativi ai parametri cloruri e conducibilità. In conformità al punto 1c - Sezione 5 della DD 312-47561/2014 e secondo quanto previsto dal PSC, è stato immediatamente attivato il piano di monitoraggio, avvisando tempestivamente gli Enti (Prot. n. LU33/ap/21 del 30/09/21).

Gli esiti riportati nei suddetti ricontrolli hanno dimostrato che, i parametri Conducibilità e Cloruri relativi al piezometro denominato S24, sono pienamente rientrati al di sotto dei Livelli di Guardia previsti dal PSC.

Tuttavia, il Rapporto di Prova relativo al piezometro S26, ha presentato ancora un lieve superamento dei Livelli di Guardia per i parametri Conducibilità e Cloruri. Pertanto, il piezometro è stato nuovamente oggetto di ricampionamento in data martedì 03 novembre pv (Prot. n. LU38/ap/21 del 29/10/21).

Gli esiti riportati nel suddetto Rapporto di Prova hanno dimostrato che, i parametri Conducibilità e Cloruri relativi al piezometro denominato S26, sono pienamente rientrati al di sotto dei Livelli di Guardia previsti dal PSC (Prot. n. LU41/ap/21 del 26/11/21).



## 5 ACQUE METEORICHE DI RUSCELLAMENTO

Il controllo delle acque superficiali è realizzato tramite quattro postazioni fisse di prelievo automatico delle acque, installate nelle posizioni rappresentate nella successiva Figura 2:

- C1, in corrispondenza della canaletta perimetrale di convogliamento delle acque di ruscellamento che corre a Sud della cella 4;
- C2, in corrispondenza della canaletta perimetrale che corre lungo il lato Ovest della cella 4;
- C3, vasca di raccolta delle acque meteoriche;
- C4, in corrispondenza della condotta di convogliamento delle acque di ruscellamento derivanti dalle celle esaurite 1, 2 e 3.

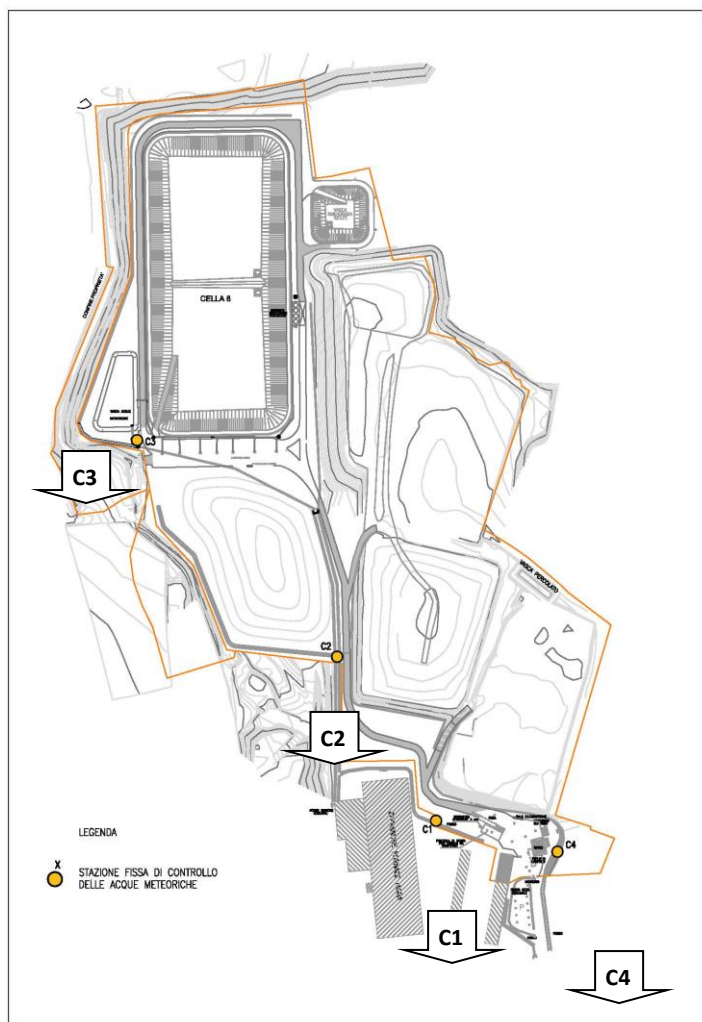


Figura 2 - Punti di campionamento delle acque meteoriche C1, C2, C3 e C4

I certificati analitici relativi alle analisi delle acque meteoriche, svolte con cadenza trimestrale nel periodo in esame, sono riportati in Allegato 2; di seguito si forniscono i risultati analitici relativi ai parametri di maggior interesse, confrontati con i limiti di scarico per acque superficiali ai sensi del D. Lgs. 152/06 e con i livelli di guardia contenuti nel P.S.C..

Parametro	U. M.	Limiti D.Lgs. 152/06 e s.m.i	livelli di guardia 95% C.L.	C1	C2	C3	C4
pH	-	5,5 - 9,5	<b>5,77 - 9,02</b>	8,1	8,0	8,0	8,1
cloruri	mg/l	1200	<b>1.140</b>	18	18	18	18
solfati	mg/l	1000	<b>950</b>	7,0	6,6	6,6	6,6
fluoruri	mg/l	6	<b>5,7</b>	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50
azoto ammoniacale	mg/l	15	<b>14,25</b>	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50
azoto nitroso	mg/l	0,6	<b>0,57</b>	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
azoto nitrico	mg/l	20	<b>19</b>	<0,40	<0,40	<0,40	<0,40
ferro	mg/l	2	<b>1,9</b>	1,0	0,87	0,84	0,85
manganese	mg/l	2	<b>1,9</b>	0,14	0,12	0,11	0,13
nicel	mg/l	2	<b>1,9</b>	0,019	0,019	0,019	0,019
cromo tot.	mg/l	2	<b>1,9</b>	<0,0050	<0,0050	<0,0050	<0,0050
rame	mg/l	0,1	<b>0,095</b>	0,0024	0,0020	0,0020	0,0017
zinco	mg/l	0,5	<b>0,475</b>	0,027	0,024	0,030	0,023
cadmio	mg/l	0,02	<b>0,019</b>	<0,00010	<0,00010	<0,00010	<0,00010
piombo	mg/l	0,2	<b>0,19</b>	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010

Tabella 3a - Risultati della campagna di analisi svolta sui punti di prelievo C1, C2, C3 e C4  
(settembre 2021)

Parametro	U. M.	Limiti D.Lgs. 152/06 e s.m.i	livelli di guardia 95% C.L.	C1	C2	C3	C4
pH	-	5,5 - 9,5	<b>5,77 - 9,02</b>	non campionabile	7,0	6,9	non campionabile
cloruri	mg/l	1.200	<b>1.140</b>		4,9	4,9	
solfati	mg/l	1.000	<b>950</b>		4,1	4,1	
fluoruri	mg/l	6	<b>5,7</b>		<0,50	<0,50	
azoto ammoniacale	mg/l	15	<b>14,25</b>		<0,50	<0,50	
azoto nitroso	mg/l	0,6	<b>0,57</b>		<0,010	<0,010	
azoto nitrico	mg/l	20	<b>19</b>		<0,40	<0,40	
ferro	mg/l	2	<b>1,9</b>		0,20	0,14	
manganese	mg/l	2	<b>1,9</b>		0,013	0,012	
nicel	mg/l	2	<b>1,9</b>		0,0050	0,0050	
Cromo tot.	mg/l	2	<b>1,9</b>		<0,0050	<0,0050	
rame	mg/l	0,1	<b>0,095</b>		0,0024	0,0014	
zinco	mg/l	0,5	<b>0,475</b>		0,072	0,074	
cadmio	mg/l	0,02	<b>0,019</b>		<0,00010	<0,00010	
piombo	mg/l	0,2	<b>0,19</b>		<0,0010	<0,0010	

*Tabella 3b - Risultati della campagna di analisi svolta sui punti di prelievo C1, C2, C3 e C4  
(dicembre 2021)*

Nel mese di dicembre, dalle postazioni di prelievo denominate C1 e C4 non è stato possibile effettuare un campionamento, in quanto non era presente liquido a sufficienza da poter effettuare un campionamento rappresentativo. Pertanto, le due postazioni sono state oggetto di ricampionamento nel mese di febbraio ed i risultati analitici sono riportati nella tabella seguente (Tabella 3c):

Parametro	U. M.	Limiti D.Lgs. 152/06 e s.m.i	livelli di guardia 95% C.L.	C1	C4
pH	-	5,5 - 9,5	<b>5,77 - 9,02</b>	8,3	8,8
cloruri	mg/l	1.200	<b>1140</b>	5,1	15
solfati	mg/l	1.000	<b>950</b>	4,0	4,1
fluoruri	mg/l	6	<b>5,7</b>	<0,50	<0,50
azoto ammoniacale	mg/l	15	<b>14,25</b>	<0,50	<0,50
azoto nitroso	mg/l	0,6	<b>0,57</b>	<0,010	<0,0010
azoto nitrico	mg/l	20	<b>19</b>	<0,40	<0,40
ferro	mg/l	2	<b>1,9</b>	0,22	0,21
manganese	mg/l	2	<b>1,9</b>	0,012	0,010
nicel	mg/l	2	<b>1,9</b>	0,0057	0,0052
Cromo tot.	mg/l	2	<b>1,9</b>	<0,0050	<0,0050
rame	mg/l	0,1	<b>0,095</b>	0,0032	0,0034
zinco	mg/l	0,5	<b>0,475</b>	0,062	0,056
cadmio	mg/l	0,02	<b>0,019</b>	<0,00010	<0,00010
piombo	mg/l	0,2	<b>0,19</b>	0,0046	0,0015

Tabella 3c - Risultati della campagna di analisi svolta sui punti di prelievo C1 e C4  
(febbraio 2022)

## 6 PERCOLATO E LIQUIDO SOTTOTELO

Dal momento in cui sono iniziate le attività di smaltimento rifiuti nella Cella 8, si è proceduto alla verifica trimestrale della qualità del percolato prodotto. Copia del certificato analitico riferito al quadrimestre in esame è riportato nell'Allegato 3.

Inoltre, in tale periodo non è risultata la presenza di una quantità di liquido infratelo sufficiente ad essere estratta dal sistema di pompaggio preposto, senza ricorrere alla forzatura, tramite azione manuale, del sistema di sollevamento.

### 6.1 Carte di controllo

Con riferimento ai parametri analitici in deroga, e nell'ottica di ulteriore validazione del modello concettuale presentato all'interno del documento di Valutazione del rischio ex art. 10 del DM 3 agosto 2005 (abrogato dal D. Lgs. 3 settembre 2020, n.121), si illustra nel seguito l'andamento della concentrazione dei parametri di maggior interesse desumibili dai riscontri analitici di caratterizzazione del percolato effettuate dal laboratorio Eurolab e forniti in allegato alle varie relazioni quadrimestrali.

I parametri presi in considerazione sono quelli che sono stati derogati relativamente alle concentrazioni limite nell'eluato con la Determinazione n. 281-42743/2009 del 5/11/2009, confermati al punto 4) del Provvedimento di Rinnovo dell'A.I.A.: TDS, DOC, cromo totale, rame, molibdeno, antimonio, nichel, piombo; essi infatti sono stati utilizzati per la caratterizzazione del percolato in fase di presentazione della valutazione del rischio finalizzata all'ottenimento delle deroghe.

N°	Data campionamento	u.m.	Parametro							
			TDS	DOC	Cr	Cu	Mo	Sb	Ni	Pb
1	29/01/2010	mg/l	2475	94	0,053	0,0700	0,050	0,0014	0,079	0,014
2	09/04/2010		3850	290	0,005	0,0054	0,038	0,0014	0,220	0,005
3	02/07/2010		590	19,5	0,095	0,0390	0,007	0,0006	0,100	0,011
4	21/10/2010		10250	71	0,011	0,0050	0,017	0,0037	0,290	0,005
5	13/01/2011		9000	320	0,025	0,0050	0,014	0,0050	0,350	0,005
6	28/04/2011		7000	210	0,032	0,0050	0,063	0,0200	0,350	0,005
7	15/07/2011		8800	160	0,036	0,0350	0,053	0,0130	0,400	0,005
8	25/10/2011		10000	330	0,079	0,0320	0,064	0,0220	0,750	0,010
9	09/01/2012		14000	460	0,015	0,0120	0,130	0,0050	1,400	0,025
10	05/04/2012		10000	320	0,140	0,8200	0,260	0,1700	0,520	0,027
11	02/07/2012		17000	340	0,063	0,0630	0,097	0,0420	0,096	0,015
12	03/10/2012		3600	140	0,019	0,2100	0,090	0,0050	0,500	0,008
13	08/01/2013		6300	260	0,092	0,4900	0,120	0,0050	0,610	0,026
14	03/04/2013		4900	180	0,020	0,3900	0,120	0,0110	0,370	0,019
15	02/07/2013		11000	140	0,027	0,0890	0,061	0,0200	0,510	0,025
16	03/10/2013		9500	380	0,150	0,4700	0,420	0,1900	0,480	0,110
17	08/01/2014		12000	230	0,040	0,2500	0,130	0,1500	0,420	0,029
18	03/04/2014		13000	220	0,034	0,2200	0,032	0,0060	0,400	0,019
19	03/07/2014		13000	160	0,029	0,0480	0,110	0,0069	0,550	0,002
20	02/10/2014		7700	190	0,065	0,0450	0,052	0,1000	0,160	0,006
21	08/01/2015		8500	230	0,011	0,0050	1,800	0,0050	1,200	0,005
22	09/04/2015		12000	200	0,031	0,0990	0,072	0,0100	0,620	0,005
23	01/07/2015		7100	160	0,034	0,0450	0,150	0,0079	0,890	0,005
24	01/10/2015		10000	150	0,022	0,1600	0,085	0,0097	0,650	0,009
25	12/01/2016		13000	120	0,042	0,1300	0,140	0,0094	0,770	0,015
26	22/04/2016		5000	130	0,044	0,0050	0,032	0,0110	0,180	0,005
27	05/07/2016		5300	110	0,005	0,0050	0,005	0,0050	0,007	0,005
28	04/10/2016		9600	53	0,026	0,0880	0,150	0,0097	0,90	0,005
29	10/01/2017		7100	170	0,032	0,0290	0,066	0,0051	0,60	0,007
30	04/04/2017		4800	160	0,045	0,0050	0,061	0,0060	0,460	0,005
31	28/07/2017		10000	150	0,028	0,0870	0,081	0,0050	0,430	0,0084
32	23/10/2017		4100	140	0,030	0,0050	0,012	0,0050	0,096	0,0050
33	09/01/2018		15000	140	0,018	0,0710	0,089	0,0053	0,780	0,0050
34	04/04/2018		6900	230	0,027	0,0300	0,040	0,0050	0,430	0,0050
35	04/07/2018		9500	180	0,032	0,0050	0,045	0,0050	0,400	0,0050
36	02/10/2018		8600	150	0,020	0,0050	0,120	0,0050	0,350	0,0050
37	08/01/2019		7500	81	0,051	0,0050	0,019	0,0050	0,340	0,0050
38	02/04/2019		7100	210	0,052	0,2800	0,049	0,0050	0,570	0,0280
39	29/07/2019		5000	230	0,033	0,0050	0,017	0,0050	0,310	0,0050
40	02/10/2019		5500	180	0,005	0,0050	0,0050	0,0050	0,014	0,0050

41	08/01/2020	mg/l	5000	240	0,047	0,011	0,025	0,0050	0,44	0,0050
42	01/04/2020		5400	190	0,064	0,0050	0,0085	0,0050	0,370	0,014
43	01/07/2020		6500	160	0,046	0,0010	0,0470	0,0020	0,460	0,001
44	06/10/2020		4500	85	0,018	0,038	0,11	0,022	0,32	0,0013
45	12/01/2021		8200	110	0,027	0,045	0,05	0,003	0,50	0,0010
46	01/04/2021		7900	130	0,032	0,013	0,06	0,003	0,51	0,0010
47	01/07/2021		5900	94	0,044	0,0058	0,045	0,0054	0,31	0,0010
48	05/10/2021		810	270	0,005	0,0010	0,0038	0,0010	0,013	0,0010
	$\mu$	mg/l	7912	187	0,040	0,094	0,111	0,020	0,447	0,011
	$\sigma$		3558	88	0,030	0,160	0,259	0,042	0,283	0,017
	$\mu+\sigma$		11470	275	0,070	0,254	0,370	0,062	0,730	0,028
	$\mu+2\sigma$		15027	363	0,100	0,414	0,629	0,104	1,013	0,045
	$\mu+3\sigma$		18585	451	0,131	0,574	0,888	0,146	1,297	0,062
	deroga AIA		18000	1000	3,00	10,00	3,00	0,21	3,00	3,00

Tabella 4 – Carta di controllo del percolato; periodo gennaio 2010 – ottobre 2021

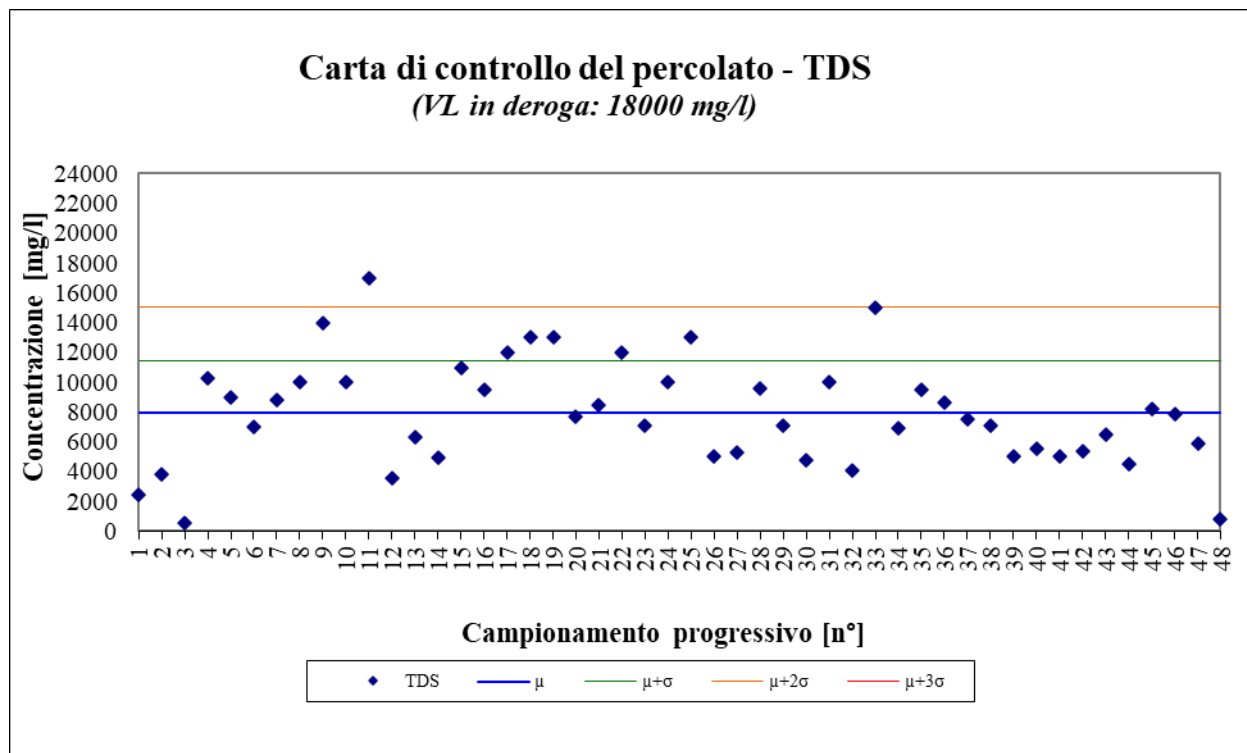


Figura 3 – TDS; periodo gennaio 2010 – ottobre 2021

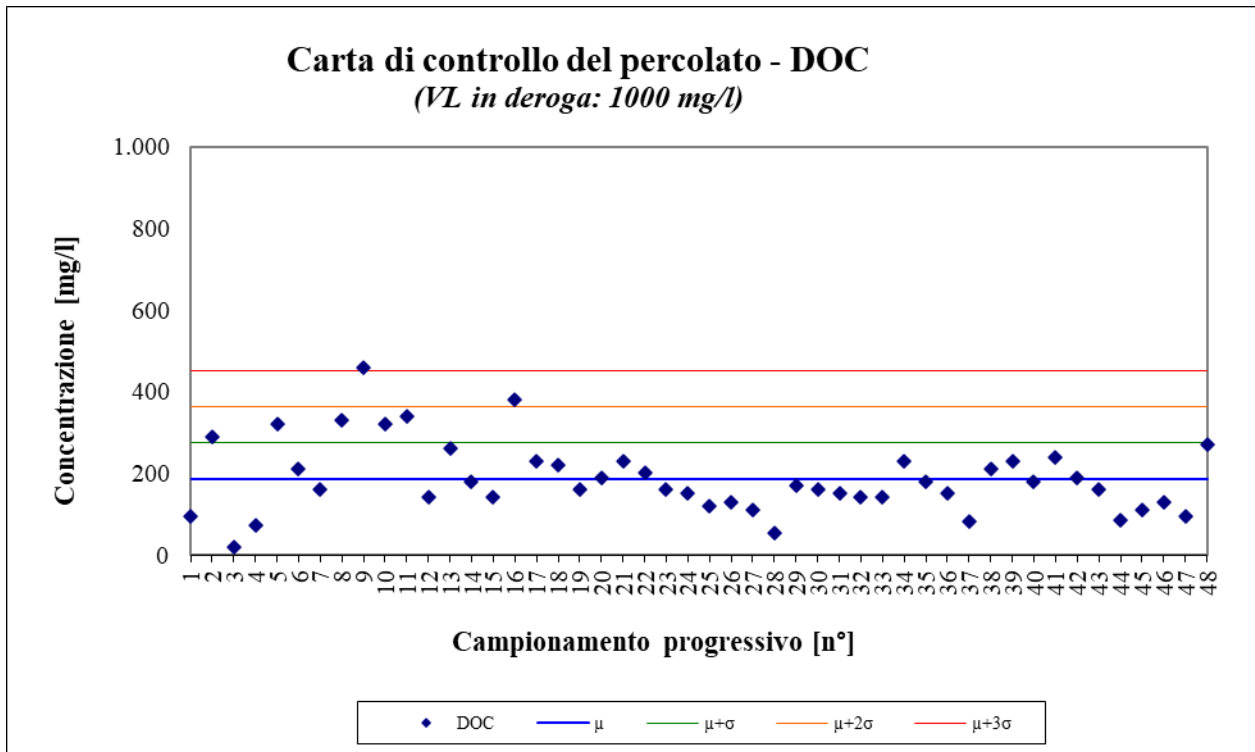


Figura 4 – DOC; periodo gennaio 2010 – ottobre 2021

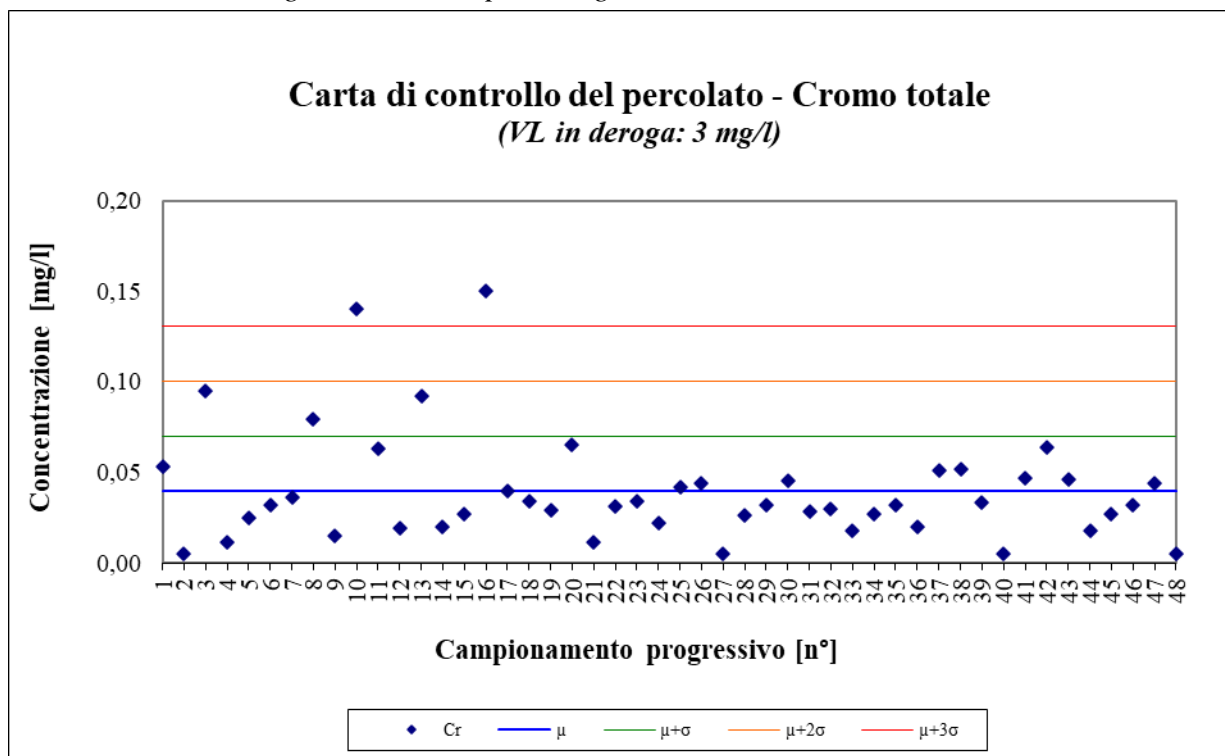


Figura 5 – Cromo totale; periodo gennaio 2010 – ottobre 2021



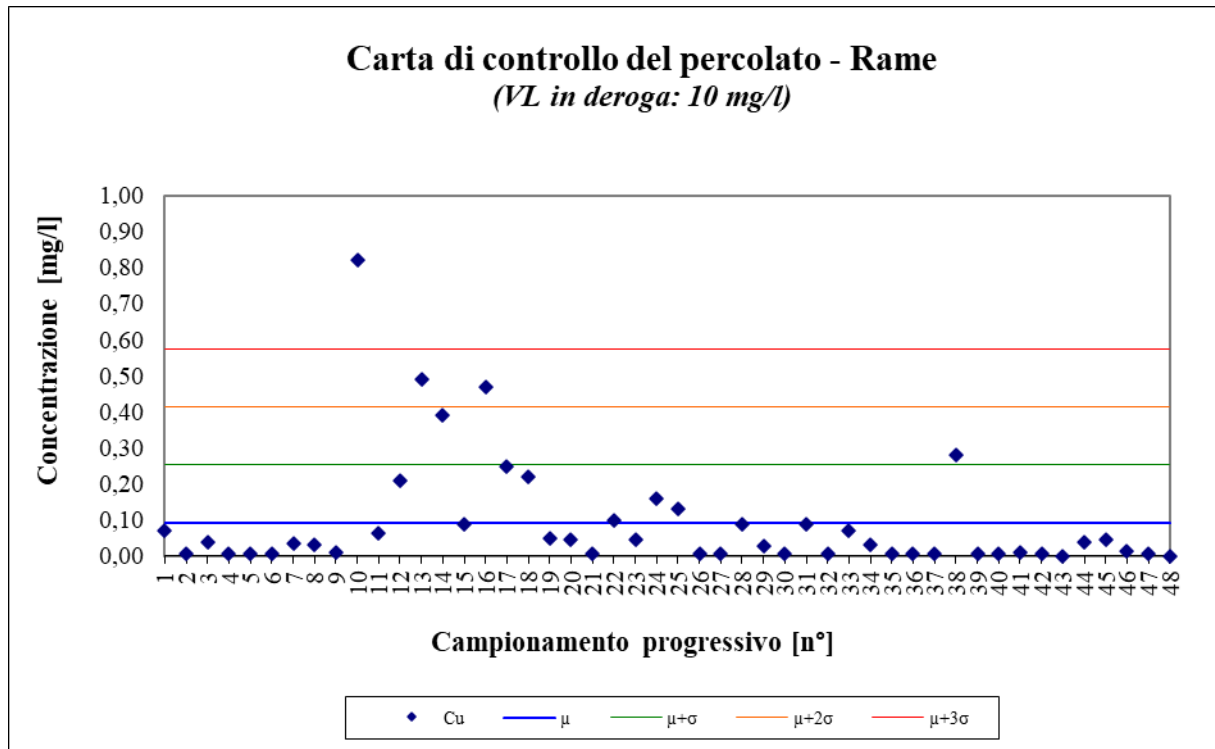


Figura 6 – Rame; periodo gennaio 2010 – ottobre 2021

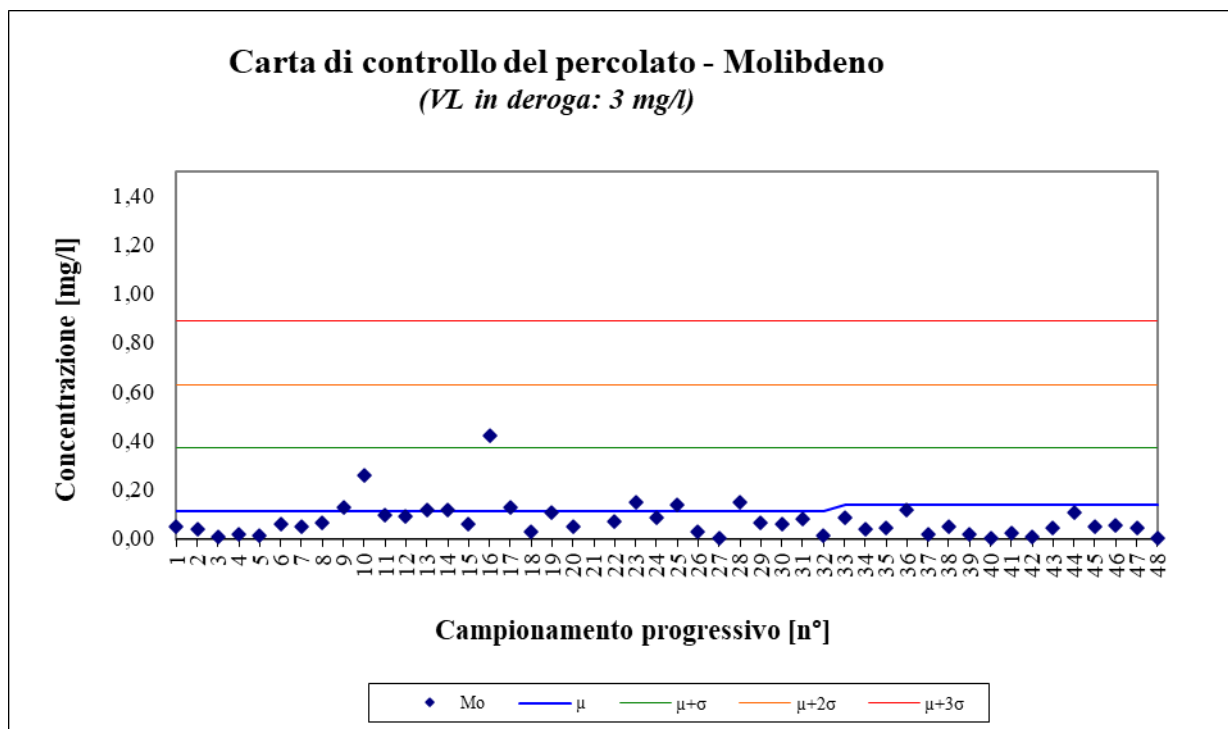


Figura 7 – Molibdeno; periodo gennaio 2010 – ottobre 2021

**Carta di controllo del percolato - Antimonio**  
(VL in deroga: 0,21 mg/l)

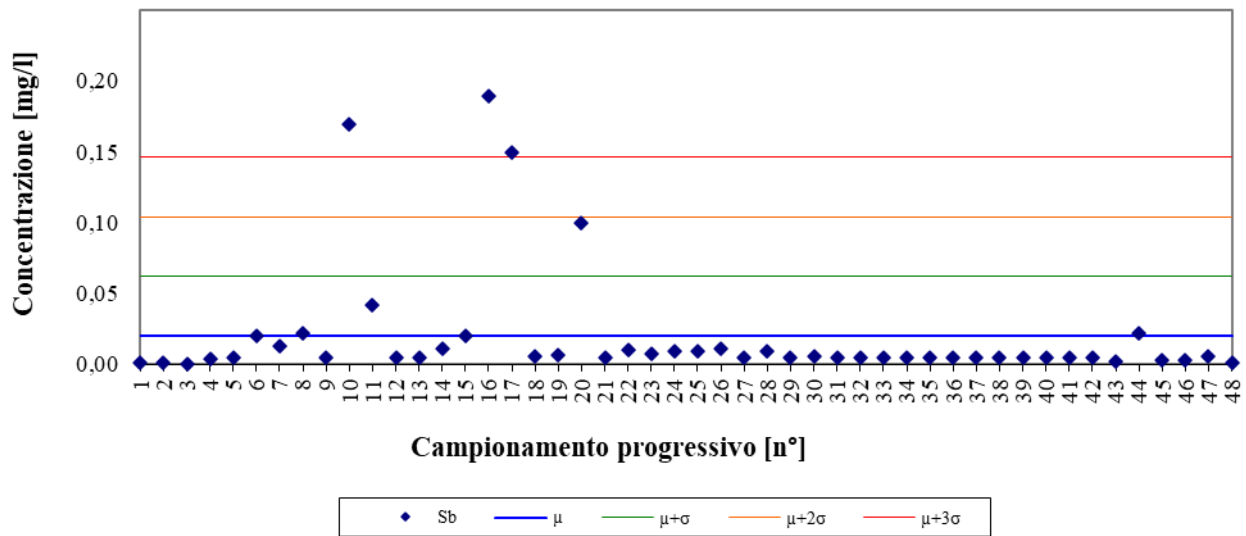


Figura 8 – Antimonio; periodo gennaio 2010 – ottobre 2021

**Carta di controllo del percolato - Nichel**  
(VL in deroga: 3 mg/l)

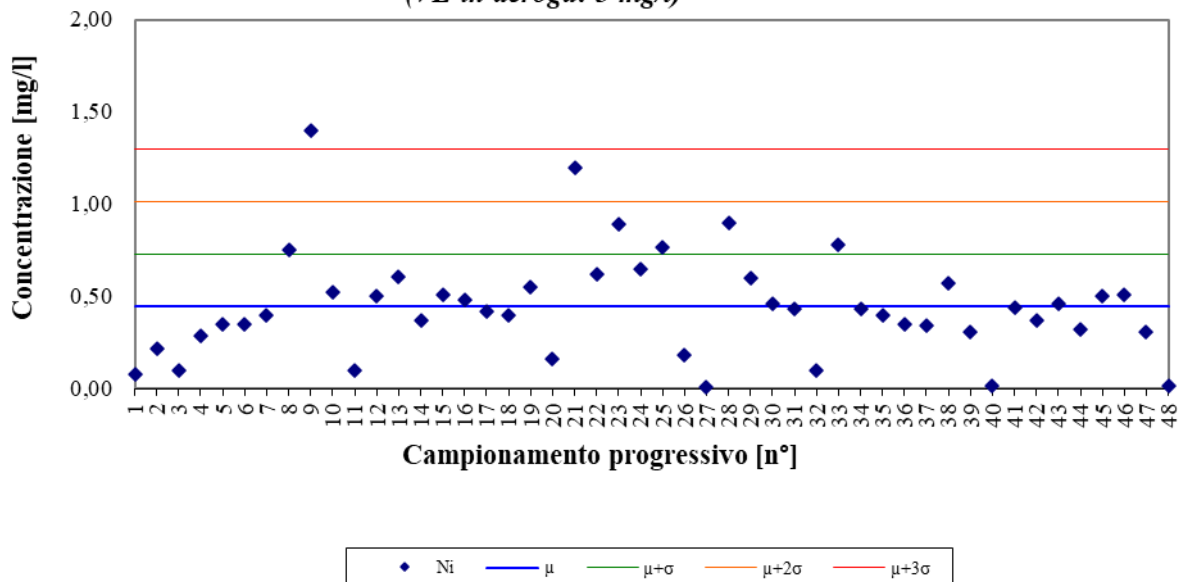


Figura 9 – Nichel; periodo gennaio 2010 – ottobre 2021

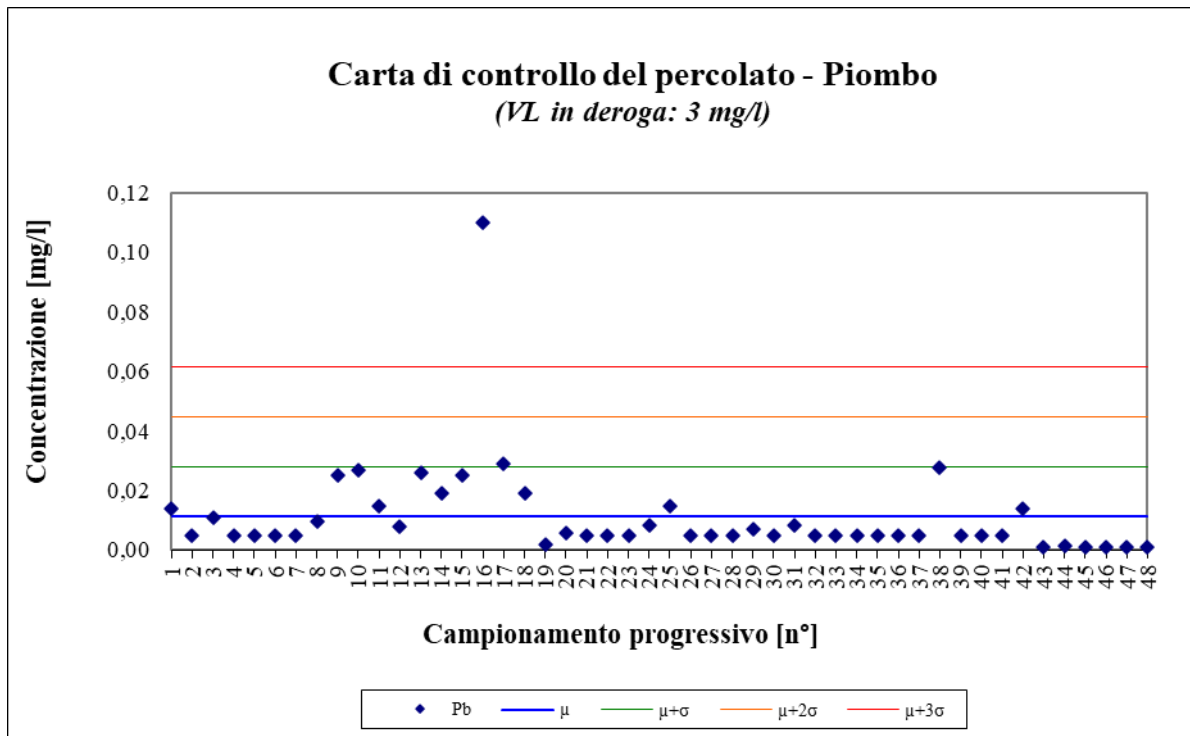


Figura 10 – Piombo; periodo gennaio 2010– ottobre 2021

**7 GAS RILEVATO IN OGNI TESTA POZZO DEL SISTEMA DI ESTRAZIONE FORZATA DEL BIOGAS**

Una rete di 18 pozzetti di captazione, costituita da tubi fessurati del diametro di 160 mm, innalzati al procedere della coltivazione della Cella n.8, è preposta alla ventilazione della eventuale formazione di metano nei rifiuti in dimora. Il posizionamento dei tubi è illustrato in Figura 11.

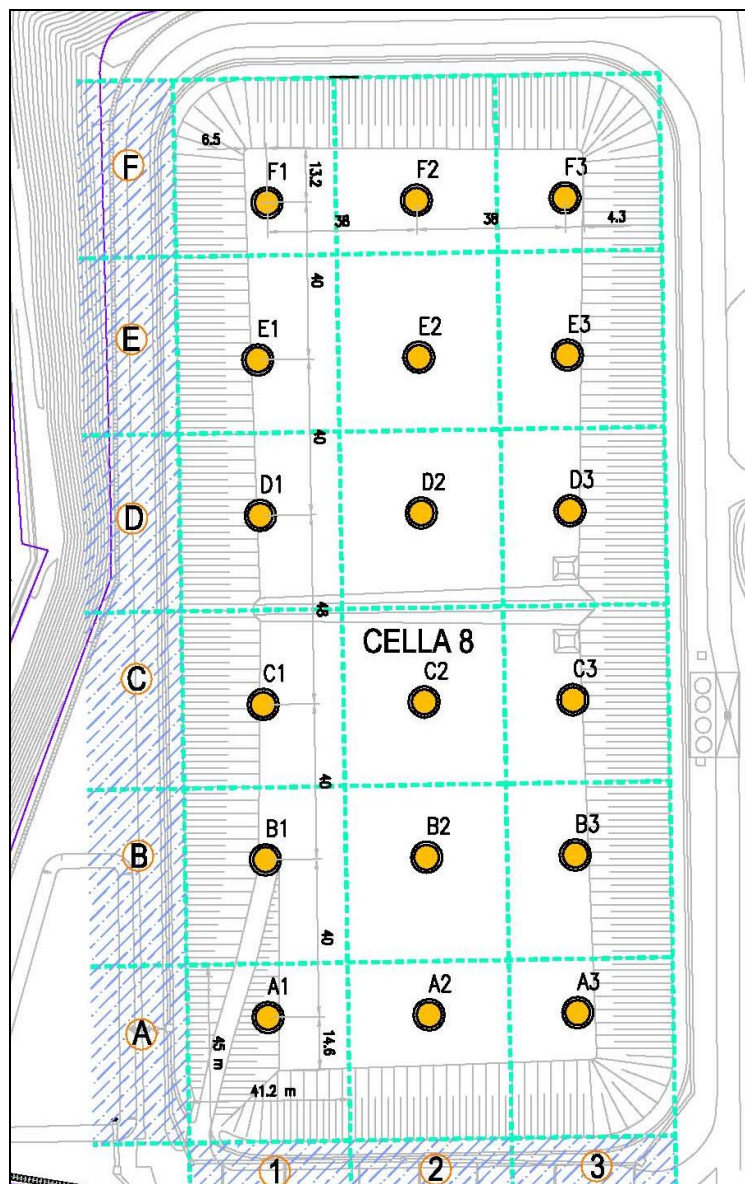


Figura 11 - Pozzetti di monitoraggio biogas nel corpo rifiuti

Un sufficiente spessore del corpo rifiuti, atto a validare le misure effettuate ha portato, nel periodo in esame, a monitorare la qualità dell'aria interstiziale con cadenza mensile nelle sottocelle A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3, E1, E2, E3, F1, F2 e F3 con i risultati che seguono:

data di campionamento			01/09/2021			05/10/2021			03/11/2021			02/12/2021		
parametro	u.m.	VdS	A1	A2	A3	A1	A2	A3	A1	A2	A3	A1	A2	A3
pressione del gas rispetto all'esterno	kPa		< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980
CH <sub>4</sub>	% v/v	<b>5</b>	9,94	20,99	9,04	2,47	8,69	4,14	3,90	2,76	12,43	4,58	16,9	5,06
CO	ppm	<b>&gt;100</b>	7,00	6,00	3,00	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	<0,1	8,00	1,00
CO <sub>2</sub>	% v/v		5,87	2,83	7,87	2,54	2,22	5,18	3,73	0,31	6,47	4,55	2,44	6,28
O <sub>2</sub>	% v/v		4,1	0,3	0,2	13,6	11,9	7,9	9,7	17,1	0,2	8,1	5,8	6,4
Temperatura del gas	°C	<b>&gt;55</b>	36,1	36,1	32,9	24,3	22	22,4	15,1	14,6	17,6	11,6	13,2	14,8
Temperatura atmosferica	°C		22,5	22,5	22,5	16	16	16	9,9	9,9	9,9	6,4	6,4	6,4
Pressione atmosferica	hPa		991,1	991,1	991,1	982,3	982,3	982,3	971,9	971,9	971,9	970,5	970,5	970,5

data di campionamento			01/09/2021			05/10/2021			03/11/2021			02/12/2021		
parametro	u.m.	VdS	B1	B2	B3	B1	B2	B3	B1	B2	B3	B1	B2	B3
pressione del gas rispetto all'esterno	kPa		< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980
CH <sub>4</sub>	% v/v	<b>5</b>	<0,1	0,85	13,54	<0,1	3,22	15,18	0,31	0,57	8,73	0,56	1,18	6,25
CO	ppm	<b>&gt;100</b>	<0,1	<0,1	5,00	<0,1	1,00	6,00	1,00	<0,1	2,00	<0,1	1,00	2,00
CO <sub>2</sub>	% v/v		<0,1	0,18	4,91	<0,1	16,5	5,23	<0,1	0,14	2,71	0,19	0,22	3,62
O <sub>2</sub>	% v/v		20,9	20,7	3,3	20,8	1,0	1,5	19,6	19,1	10,3	19,9	19,7	7,9
Temperatura del gas	°C	<b>&gt;55</b>	27,1	29,1	29,0	16,3	17,3	18,8	14,5	13,7	17,6	10,7	16,6	15,8
Temperatura atmosferica	°C		22,5	22,5	22,5	16	16	16	9,9	9,9	9,9	6,4	6,4	6,4
Pressione atmosferica	hPa		991,1	991,1	991,1	982,3	982,3	982,3	971,9	971,9	971,9	970,5	970,5	970,5

data di campionamento			01/09/2021			05/10/2021			03/11/2021			02/12/2021		
parametro	u.m.	VdS	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3	C1	C2	C3
pressione del gas rispetto all'esterno	kPa		< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980
CH <sub>4</sub>	% v/v	<b>5</b>	4,01	5,16	<0,1	0,22	5,27	0,23	0,14	8,87	0,17	<0,1	5,78	<0,1
CO	ppm	<b>&gt;100</b>	2,00	<0,1	1,00	1,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00	<0,1	1,00	<0,1
CO <sub>2</sub>	% v/v		7,44	7,24	4,47	3,00	7,41	4,19	4,53	6,41	3,21	5,02	7,53	3,45
O <sub>2</sub>	% v/v		0,4	0,1	12,9	13,1	0,2	12,7	8,3	0,3	12,1	10,9	0,5	14,3
Temperatura del gas	°C	<b>&gt;55</b>	28,8	30,6	32,6	18,9	33,8	37,3	13,1	16,4	34,3	21,7	26,8	27,9
Temperatura atmosferica	°C		22,5	22,5	22,5	16	16	16	9,9	9,9	9,9	6,4	6,4	6,4
Pressione atmosferica	hPa		991,1	991,1	991,1	982,3	982,3	982,3	971,9	971,9	971,9	970,5	970,5	970,5

data di campionamento			01/09/2021			05/10/2021			03/11/2021			02/12/2021		
parametro	u.m.	VdS	D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3
pressione del gas rispetto all'esterno	kPa		< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980
CH <sub>4</sub>	% v/v	<b>5</b>	15,61	23,98	9,81	6,65	17,06	10,00	14,51	20,31	10,23	5,54	15,85	6,39
CO	ppm	<b>&gt;100</b>	12,00	2,00	10,00	5,00	7,00	8,00	3,00	4,00	5,00	3,00	7,00	3,00
CO <sub>2</sub>	% v/v		4,58	3,84	7,38	2,83	3,27	5,11	4,3	2,41	5,63	3,40	2,93	4,56
O <sub>2</sub>	% v/v		1,00	0,5	2,9	9,5	6,1	7,1	0,4	6,3	3,7	7,3	4,7	9,1
Temperatura del gas	°C	<b>&gt;55</b>	36,7	37,1	32,9	23,6	24,1	24,2	22,3	21,1	18,3	26,7	25,3	17,9
Temperatura atmosferica	°C		22,5	22,5	22,5	16	16	16	9,9	9,9	9,9	6,4	6,4	6,4
Pressione atmosferica	hPa		991,1	991,1	991,1	982,3	982,3	982,3	971,9	971,9	971,9	970,5	970,5	970,5

data di campionamento			01/09/2021			05/10/2021			03/11/2021			02/12/2021		
parametro	u.m.	VdS	E1	E2	E3	E1	E2	E3	E1	E2	E3	E1	E2	E3
pressione del gas rispetto all'esterno	kPa		< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980
CH <sub>4</sub>	% v/v	5	12,72	15,12	4,92	6,21	10,18	5,40	11,12	14,53	0,81	5,84	7,12	2,53
CO	ppm	>100	13,00	14,00	4,00	2,00	5,00	4,00	3,00	3,00	<0,1	3,00	4,00	1,00
CO <sub>2</sub>	% v/v		5,40	2,02	8,18	4,12	3,98	3,96	4,06	1,10	6,43	4,08	2,37	4,03
O <sub>2</sub>	% v/v		<0,1	0,4	3,5	9,8	4,2	9,5	<0,1	<0,1	6,4	6,1	4,1	12,6
Temperatura del gas	°C	>55	30,6	32,6	27,8	22,1	21,3	24,6	17,4	19,3	15,7	22,0	31,2	15,9
Temperatura atmosferica	°C		22,5	22,5	22,5	16	16	16	9,9	9,9	9,9	6,4	6,4	6,4
Pressione atmosferica	hPa		991,1	991,1	991,1	982,3	982,3	982,3	971,9	971,9	971,9	970,5	970,5	970,5

data di campionamento			01/09/2021			05/10/2021			03/11/2021			02/12/2021		
parametro	u.m.	VdS	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3
pressione del gas rispetto all'esterno	kPa		< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980	< 0,0980
CH <sub>4</sub>	% v/v	5	3,22	1,62	0,92	0,16	<0,1	<0,1	11,43	0,43	0,51	3,82	<0,1	0,12
CO	ppm	>100	2,00	<0,1	7,00	1,00	1,00	1,00	5,00	3,00	32	5,00	<0,1	29,5
CO <sub>2</sub>	% v/v		7,12	3,64	3,54	2,60	3,98	3,99	6,21	1,51	<0,1	8,01	1,58	0,26
O <sub>2</sub>	% v/v		11,9	16,2	12,1	15,3	15,1	15,0	0,8	15,3	17,2	2,90	16,3	14,7
Temperatura del gas	°C	>55	32,6	29,1	27,9	16,7	17,1	17,2	13,3	13,6	14,2	18,9	17,7	18,6
Temperatura atmosferica	°C		22,5	22,5	22,5	16	16	16	9,9	9,9	9,9	6,4	6,4	6,4
Pressione atmosferica	hPa		991,1	991,1	991,1	982,3	982,3	982,3	971,9	971,9	971,9	970,5	970,5	970,5

Tabella 5 – Risultati del monitoraggio del gas rilevato in ogni testa pozzo (periodo settembre - dicembre 2021)

I report di prova sono disponibili in Allegato 4.

Durante il periodo in esame, i pozzi d'ispezione dei gruppi D ed il solo C2, insieme a qualche punto del gruppo A ed F, hanno riscontrato un superamento della concentrazione di CH<sub>4</sub> oltre il 5% in volume nell'aria.

Si precisa che si è ancora lontani da una situazione d'emergenza, in quanto, come previsto dal PSC, non si è manifestata simultaneamente la rilevazione di concentrazioni di CO >100ppm e di temperatura del gas > 55°C.

Per migliorare il trattamento del biogas estratto dal corpo rifiuti della Cella 8, l'Azienda ha previsto la sostituzione della torcia attualmente in uso, con un sistema a biofiltro di alta tecnologia, con caratteristiche tali da garantire il corretto trattamento delle emissioni e la restituzione all'ambiente di aria purificata. Si minimizzerà quindi il ricorso all'utilizzo di combustibili fossili, migliorando sensibilmente le prestazioni ambientali.

Tutte le altre informazioni relative alla gestione del biogas saranno inserite direttamente nelle Relazioni di riferimento (semestrali ed annuali).

## 8 QUALITA' DELL'ARIA

Con cadenza mensile sono effettuate campagne di monitoraggio della qualità dell'aria nell'area interna e nelle aree esterne all'impianto. I punti di indagine sono indicati nelle Figure 12 e 13 e vengono misurati i seguenti parametri:

- composti organici volatili (COV), sostituiti da tricloroetilene e tetracloroetilene dall'entrata in vigore del nuovo P.S.C.;
- acido solfidrico;
- mercaptani;
- fenoli;
- ammoniaca.

Nelle seguenti tabelle sono riassunti i dati relativi al periodo settembre – dicembre 2020; per altri dettagli si rimanda ai Rapporti di Prova in Allegato 5.



**Qualità dell'aria - punto I1**

Parametro	u.m.	Livello di guardia	01/09/2021	05/10/2021	03/11/2021	03/12/2021
Tetracloroetilene	mg/m <sup>3</sup>	170	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Tricloroetilene	mg/m <sup>3</sup>	54	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Fenolo	mg/m <sup>3</sup>	19,2	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Idrogeno solforato	mg/m <sup>3</sup>	1,4	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Metilmercaptano	mg/m <sup>3</sup>	0,95	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Ammoniaca	mg/m <sup>3</sup>	17	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005

**Qualità dell'aria - punto I2**

Parametro	u.m.	Livello di guardia	01/09/2021	05/10/2021	03/11/2021	03/12/2021
Tetracloroetilene	mg/m <sup>3</sup>	170	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Tricloroetilene	mg/m <sup>3</sup>	54	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Fenolo	mg/m <sup>3</sup>	19,2	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Idrogeno solforato	mg/m <sup>3</sup>	1,4	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Metilmercaptano	mg/m <sup>3</sup>	0,95	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Ammoniaca	mg/m <sup>3</sup>	17	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005

**Qualità dell'aria - punto I3**

Parametro	u.m.	Livello di guardia	01/09/2021	05/10/2021	03/11/2021	03/12/2021
Tetracloroetilene	mg/m <sup>3</sup>	170	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Tricloroetilene	mg/m <sup>3</sup>	54	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Fenolo	mg/m <sup>3</sup>	19,2	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Idrogeno solforato	mg/m <sup>3</sup>	1,4	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Metilmercaptano	mg/m <sup>3</sup>	0,95	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Ammoniaca	mg/m <sup>3</sup>	17	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005

**Qualità dell'aria - punto I4**

Parametro	u.m.	Livello di guardia	01/09/2021	05/10/2021	03/11/2021	03/12/2021
Tetracloroetilene	mg/m <sup>3</sup>	170	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Tricloroetilene	mg/m <sup>3</sup>	54	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Fenolo	mg/m <sup>3</sup>	19,2	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Idrogeno solforato	mg/m <sup>3</sup>	1,4	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Metilmercaptano	mg/m <sup>3</sup>	0,95	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Ammoniaca	mg/m <sup>3</sup>	17	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005

**Qualità dell'aria - punto E1**

Parametro	u.m.	Livello di guardia	01/09/2021	05/10/2021	03/11/2021	
Tetracloroetilene	µg/m <sup>3</sup>	5700	< 100	< 100	< 100	< 100
Tricloroetilene	µg/m <sup>3</sup>	23010	< 100	< 100	< 100	< 100
Fenolo	µg/m <sup>3</sup>	160	< 100	< 100	< 100	< 100
Idrogeno solforato	µg/m <sup>3</sup>	60	< 5	< 5	< 5	< 5
Metilmercaptano	µg/m <sup>3</sup>	80	< 5	< 5	< 5	< 5
Ammoniaca	µg/m <sup>3</sup>	152	< 5	< 5	< 5	< 5

**Qualità dell'aria - punto E2**

Parametro	u.m.	Livello di guardia	01/09/2021	05/10/2021	03/11/2021	03/12/2021
Tetracloroetilene	µg/m <sup>3</sup>	5700	< 100	< 100	< 100	< 100
Tricloroetilene	µg/m <sup>3</sup>	23010	< 100	< 100	< 100	< 100
Fenolo	µg/m <sup>3</sup>	160	< 100	< 100	< 100	< 100
Idrogeno solforato	µg/m <sup>3</sup>	60	< 5	< 5	< 5	< 5
Metilmercaptano	µg/m <sup>3</sup>	80	< 5	< 5	< 5	< 5
Ammoniaca	µg/m <sup>3</sup>	152	< 5	< 5	< 5	< 5

Qualità dell'aria - punto E3						
Parametro	u.m.	Livello di guardia	01/09/2021	05/10/2021	03/11/2021	03/12/2021
Tetracloroetilene	µg/m <sup>3</sup>	5700	< 100	< 100	< 100	< 100
Tricloroetilene	µg/m <sup>3</sup>	23010	< 100	< 100	< 100	< 100
Fenolo	µg/m <sup>3</sup>	160	< 100	< 100	< 100	< 100
Idrogeno solforato	µg/m <sup>3</sup>	60	< 5	< 5	< 5	< 5
Metilmercaptano	µg/m <sup>3</sup>	80	< 5	< 5	< 5	< 5
Ammoniaca	µg/m <sup>3</sup>	152	< 5	< 5	< 5	< 5

Qualità dell'aria - punto E4						
Parametro	u.m.	Livello di guardia	01/09/2021	05/10/2021	03/11/2021	03/12/2021
Tetracloroetilene	µg/m <sup>3</sup>	5700	< 100	< 100	< 100	< 100
Tricloroetilene	µg/m <sup>3</sup>	23010	< 100	< 100	< 100	< 100
Fenolo	µg/m <sup>3</sup>	160	< 100	< 100	< 100	< 100
Idrogeno solforato	µg/m <sup>3</sup>	60	< 5	< 5	< 5	< 5
Metilmercaptano	µg/m <sup>3</sup>	80	< 5	< 5	< 5	< 5
Ammoniaca	µg/m <sup>3</sup>	152	< 5	< 5	< 5	< 5

*Tabella 6 - Risultati della campagna di monitoraggio della qualità dell'aria;  
periodo settembre - dicembre 2021*

Si evidenzia che i livelli di guardia relativi ai:

- punti interni della discarica sono espressi in “mg/m<sup>3</sup>” con valori riconducibili ai limiti di esposizione TLV-TWA del personale operativo (TLV-TWA = Threshold Limit Values – Time Weighted Average, ovvero valori limite di soglia con media ponderata nel tempo che rappresenta la concentrazione media ponderata sopportabile in una normale settimana lavorativa);
- punti esterni alla discarica sono espressi in “µg/m<sup>3</sup>” con valori riconducibili alla soglia olfattiva personale;

come illustrato nel vigente P.S.C.

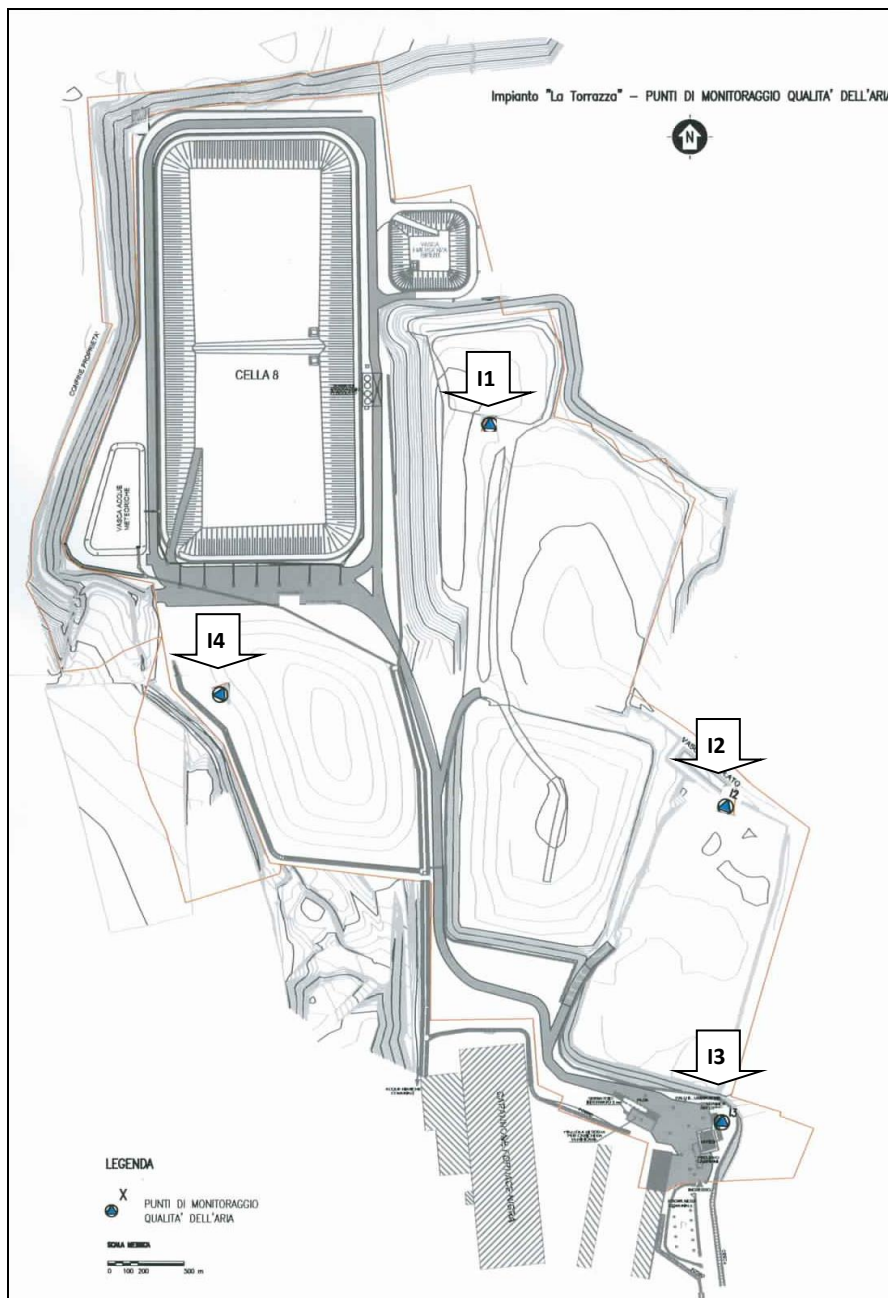


Figura 12 - Punti di campionamento dell'aria ambiente interni all'area della discarica

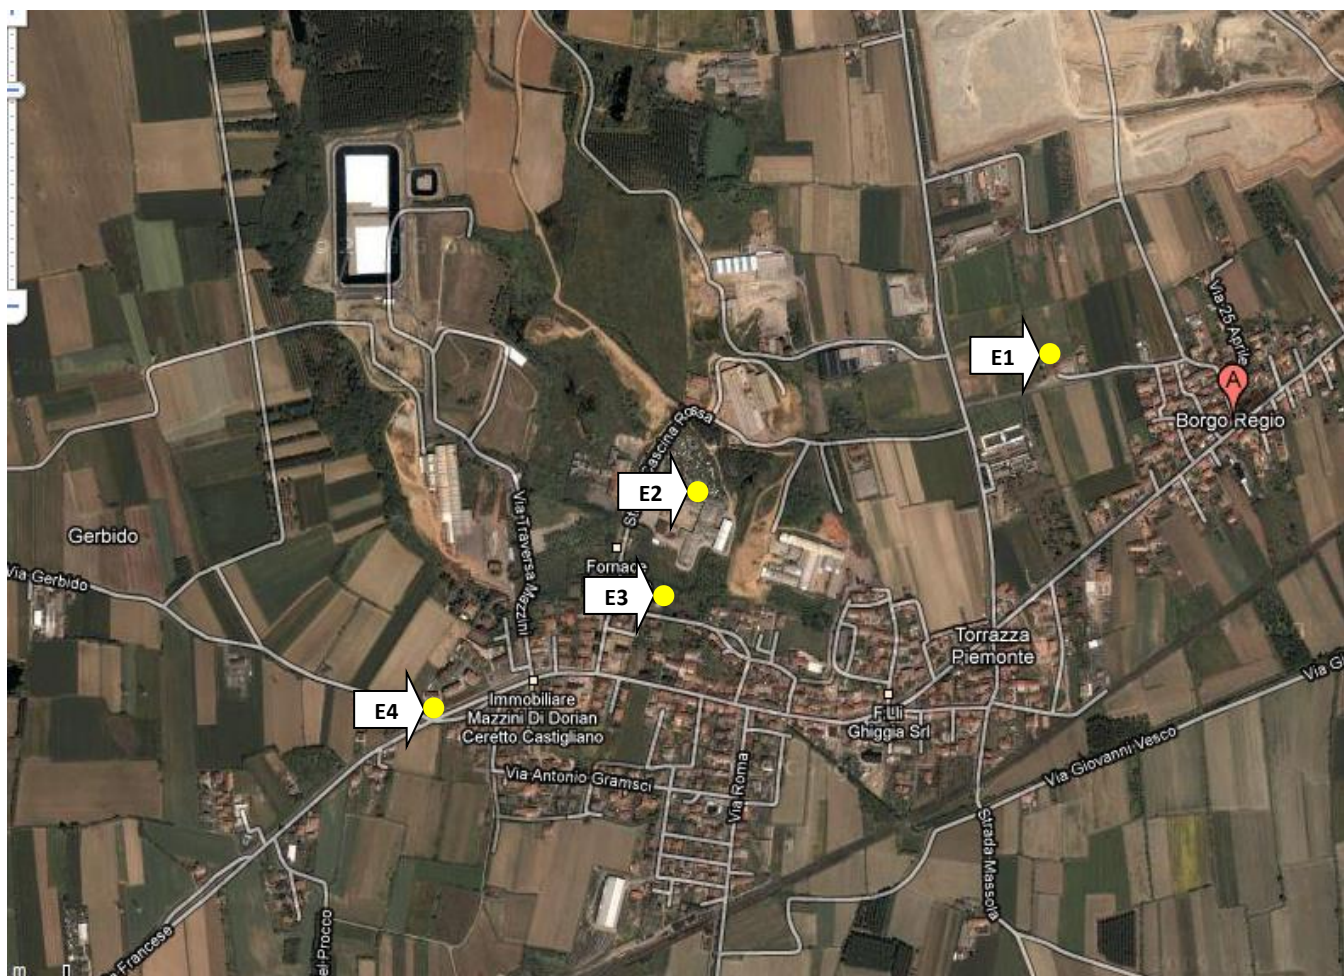


Figura 13 –Punti di campionamento dell'aria ambiente esterni all'area della discarica

## 9 MONITORAGGIO DELLA RICADUTA POLVERI

Le attività di controllo della ricaduta delle polveri sono state avviate in concomitanza con l'inizio del conferimento di rifiuti nell'impianto oggetto del monitoraggio.

I possibili fenomeni di diffusione di polveri dalla Cella 8 della discarica sono stati monitorati a cadenza mensile; i risultati sono presentati in Tabella 7. I relativi certificati analitici sono disponibili in Allegato 6. Tutti i valori misurati sono tipici dei valori riscontrati nel corso degli anni.

	Ricaduta polveri [ $\mu\text{g}/\text{m}^2$ per giorno]			
	settembre 2021	ottobre 2021	novembre 2021	dicembre 2021
Centralina meteo				
Discarica	3.960	2.610	2.940	3.260
Acquedotto	4.080	3.480	4.480	3.050

Tabella 7 - Risultati della campagna di monitoraggio della ricaduta polveri  
(settembre - dicembre 2021)

## 10 RILEVAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DI FIBRE LIBERE ASBESTOSIMILI E DELLE FIBRE DI AMIANTO NELL'ARIA

Nella seguente Tabella 8 si riassumono i risultati relativi alla concentrazione di fibre libere asbestosimili nell'aria, ottenuti con la tecnica MOCF, rimandando per approfondimenti ai contenuti dei rapporti tecnici del laboratorio Eurolab all'interno dell'Allegato 7.

Parametro :			Data di campionamento			
fibre libere asbestosimili			01/09/2021	05/10/2021	03/11/21	02/12/2021
Postazione	u.m.	valore limite di soglia				
E1	ff/Nlitro	20	0,45	0,45	0,45	0,67
E2	ff/Nlitro	20	0,67	0,67	0,67	0,89
E3	ff/Nlitro	20	0,89	0,22	0,2	0,45
E4	ff/Nlitro	20	0,67	0,89	0,89	0,22
I1	ff/Nlitro	20	1,1	0,89	1,1	0,89
I2	ff/Nlitro	20	2,0	0,45	0,67	0,67
I3	ff/Nlitro	20	0,89	0,67	0,22	1,3
I4	ff/Nlitro	20	0,67	0,45	1,1	1,1

Tabella 8 - Risultati della campagna di analisi svolta con la tecnica M.O.C.F. sui punti interni ed esterni per il rilievo di fibre libere asbestosimili (settembre - dicembre 2021)

I valori di concentrazione rilevati risultano quindi decisamente inferiori al valore limite di legge (20 ff/l).

Nella successiva Tabella 9 si riportano i valori ottenuti dalle analisi effettuate con la tecnica S.E.M., relativamente alle postazioni esterne, come prescritto al punto 5) della Relazione Quadrimestrale SEZIONE 5 dell'Allegato al Provvedimento di Modifica Sostanziale dell'A.I.A., da cui si evince la completa assenza di fibre di amianto.

I rapporti di prova di tale indagine sono contenuti in Allegato 8.

Parametro : fibre totali di amianto aerodisperse			Data di campionamento
			03/11/2021
Postazione	u.m.	valore limite di soglia	
E1	ff/Nlitro	1	non determinabile
E2	ff/Nlitro	1	non determinabile
E3	ff/Nlitro	1	non determinabile
E4	ff/Nlitro	1	non determinabile

*Tabella 9 - Risultati della campagna di analisi svolta con la tecnica S.E.M. sui punti esterni per il rilievo di fibre libere di amianto (novembre 2021)*

**11 MONITORAGGIO DEI GAS INTERSTIZIALI**

A seguito della realizzazione della rete di monitoraggio prescritta al comma 9) della Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n.281-42743/2009 del 5 novembre 2009, a partire dal mese di dicembre 2009 sono state condotte le prescritte campagne di monitoraggio a cadenza mensile nei punti di monitoraggio di cui alla seguente Figura 14.

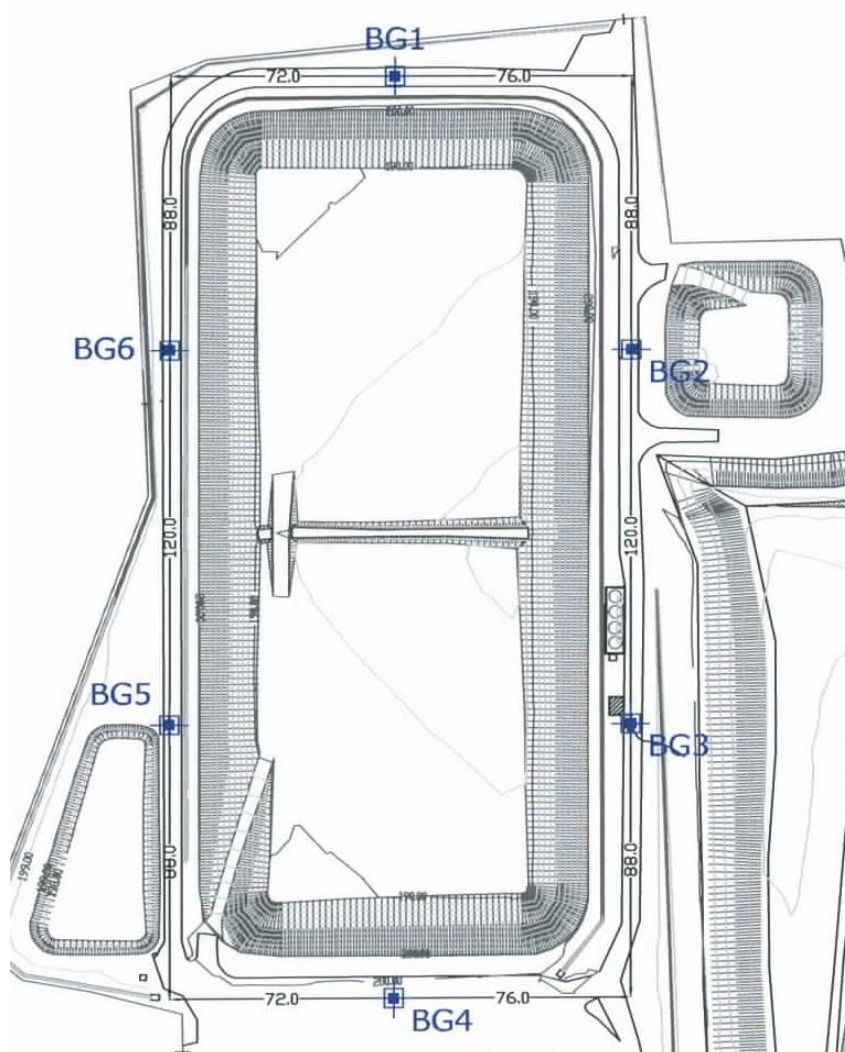


Figura 14 –Punti di campionamento dei gas interstiziali sul perimetro della cella 8

Di seguito in Tabella 10 si riassumono i risultati ottenuti nel periodo in esame, rimandando per ulteriori dettagli alla consultazione dei certificati analitici presenti nell'Allegato 9.



Punto di campionamento : BG1			Data di campionamento			
			01/09/2021	05/10/2021	03/11/2021	02/12/2021
parametro	u.m.	valori limite di soglia (contemporanea presenza per allarme)				
Anidride carbonica	% v/v	> 1,5	<0,1	0,56	0,43	1,08
Metano	% v/v	> 1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Ossigeno	% v/v		20,9	17,8	9,1	18,7
Percentuale L.E.L.	%	> 20	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Pressione del gas rispetto all'esterno	kPa		<0,0980	<0,0980	<0,0980	<0,0980
Temperatura atmosferica	°C		22,5	16,0	9,9	6,4
Pressione atmosferica	hPa		991,1	982,3	971,9	970,5

Punto di campionamento : BG2			Data di campionamento			
			01/09/2021	05/10/2021	03/11/2021	02/12/2021
parametro	u.m.	valori limite di soglia (contemporanea presenza per allarme)				
Anidride carbonica	% v/v	> 1,5	<0,1	2,60	1,12	1,81
Metano	% v/v	> 1	0,22	<0,1	<0,1	<0,1
Ossigeno	% v/v		20,6	17,7	18,7	17,9
Percentuale L.E.L.	%	> 20	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Pressione del gas rispetto all'esterno	kPa		<0,0980	<0,0980	<0,0980	<0,0980
Temperatura atmosferica	°C		22,5	16,0	9,9	6,4
Pressione atmosferica	hPa		991,1	982,3	971,9	970,5

Punto di campionamento : BG3			Data di campionamento			
			01/09/2021	05/10/2021	03/11/2021	02/12/2021
parametro	u.m.	valori limite di soglia (contemporanea presenza per allarme)				
Anidride carbonica	% v/v	> 1,5	<0,1	<0,1	0,31	2,68
Metano	% v/v	> 1	0,37	<0,1	<0,1	0,12
Ossigeno	% v/v		20,1	20,8	19,7	15,7
Percentuale L.E.L.	%	> 20	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Pressione del gas rispetto all'esterno	kPa		<0,0980	<0,0980	<0,0980	<0,0980
Temperatura atmosferica	°C		22,5	16,0	9,9	6,4
Pressione atmosferica	hPa		991,1	982,3	971,9	970,5

Punto di campionamento : BG4			Data di campionamento			
			01/09/2021	05/10/2021	03/11/2021	02/12/2021
parametro	u.m.	valori limite di soglia (contemporanea presenza per allarme)				
Anidride carbonica	% v/v	> 1,5	<0,1	<0,1	0,93	0,10
Metano	% v/v	> 1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Ossigeno	% v/v		20,9	20,9	18,3	20,4
Percentuale L.E.L.	%	> 20	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Pressione del gas rispetto all'esterno	kPa		<0,0980	<0,0980	<0,0980	<0,0980
Temperatura atmosferica	°C		22,5	16,0	9,9	6,4
Pressione atmosferica	hPa		991,1	982,3	971,9	970,5

Punto di campionamento : BG5			Data di campionamento			
			01/09/2021	05/10/2021	03/11/2021	02/12/2021
parametro	u.m.	valori limite di soglia (contemporanea presenza per allarme)				
Anidride carbonica	% v/v	> 1,5	<0,1	0,11	0,73	2,16
Metano	% v/v	> 1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Ossigeno	% v/v		20,8	18,8	18,7	17,0
Percentuale L.E.L.	%	> 20	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Pressione del gas rispetto all'esterno	kPa		<0,0980	<0,0980	<0,0980	<0,0980
Temperatura atmosferica	°C		22,5	16,0	9,9	6,4
Pressione atmosferica	hPa		991,1	982,3	971,9	970,5

Punto di campionamento : BG6			Data di campionamento			
			01/09/2021	05/10/2021	03/11/2021	02/12/2021
parametro	u.m.	valori limite di soglia (contemporanea presenza per allarme)				
Anidride carbonica	% v/v	> 1,5	<0,1	0,78	1,23	1,00
Metano	% v/v	> 1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Ossigeno	% v/v		20,6	18,3	18,3	19,0
Percentuale L.E.L.	%	> 20	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Pressione del gas rispetto all'esterno	kPa		<0,0980	<0,0980	<0,0980	<0,0980
Temperatura atmosferica	°C		22,5	16,0	9,9	6,4
Pressione atmosferica	hPa		991,1	982,3	971,9	970,5

*Tabella 10 – Risultati della campagna di analisi svolta sui gas interstiziali  
(settembre - dicembre 2021)*

Dall'esame dei risultati si può concludere che in tutti i punti di indagine si presentano nelle condizioni attese ed in assenza di senza interferenze con l'ambiente esterno.

## 12 CONCLUSIONI

I risultati dei monitoraggi ambientali eseguiti, valutati nei limiti di interesse dell'attuale fase di gestione della discarica, non evidenziano aspetti di rilievo riferibili all'impianto oggetto del controllo. I controlli eseguiti nel quadrimestre in esame e documentati dai referti allegati alla presente, confermano il generale rispetto dei livelli di guardia previsti nel P.S.C.

## 13 ALLEGATI

Allegato 1: Rapporti di Prova relativi all'analisi delle acque sotterranee

Allegato 2: Rapporti di Prova relativi all'analisi delle acque di ruscellamento

Allegato 3: Rapporto di Prova relativo all'analisi del percolato

Allegato 4: Rapporti di Prova relativi ai test condotti sul gas all'interno del corpo rifiuti

Allegato 5: Rapporti di Prova relativi all'analisi dell'aria interna ed esterna

Allegato 6: Rapporti di Prova relativi alla deposizione di polveri nelle centraline meteo

Allegato 7: Rapporti di Prova relativi alla rilevazione di fibre libere asbestosimili nell'aria

Allegato 8: Rapporti di Prova relativi alla rilevazione di fibre libere di amianto nell'aria

Allegato 9: Rapporti di Prova relativi ai gas interstiziali